IMOS Brno, a.s
zkušební laboratoř č.1074
Olomoucká 174, 627 00 Brno

T: 548 129 331
MT:602 568 159
babacekj@imosbrno.eu


ZKOUŠKA SÍTOVÝ ROZBOR

č. 0821 201301301

Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zemědělská 1665/1613 00 Brno		Smlouva:201301301/0238/13/DSV
Provozovna:	Bohdaneč u Zbraslavic	Hornina: Dolomit	Datum dodání: 25.6.2014
Vzorek:	647 DK 2/4	Označení objednatele: 338	Pořadové číslo: **1**
Zkoušel:	Kamil Kněžíček		Datum: 2.7.2014

Normy:	ČSN EN 933-1 sítový rozbor, ČSN EN 13285* Nestmelené směsi - Specifikace, ČSN EN 13043 * Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

Vzorek	zbytek na sítě	propad sítem	nejistota	Interval zrnitosti		velikost	kategorie G		velikost	kategorie G	
síto	g	%	měření	$ŠD_A$	$0/32\ G_A$	mm	třída B		mm	třída A,B,C,D	
(mm)	hm.	hm.	U ± %	VZOR		D >2	G_C 90/15		D≤2	G_F 85	
63											
45											
31,5											
22,4											
16				55	85	2D	100	100			
8	0,0	100,0		35	85	1,4D	98	100			
4	193,4	85,4	6,0	22	50	D	90	99	2D	100	100
2	767,3	27,2	1,4	15	40	d	0	15	1,4D		
1	279,9	6,0	0,3	10	35	d/2	0	5	D	85	99
0,5	23,4	4,3	0,2	0	20						
0,25	11,3	3,4	0,2								
0,125	1,0	3,3	0,2								
0,063	1	3,3	0,2	2	9						
< 0,063	43	0,0									
Hmotnost celkové navážky [g]		1320,3	Odplavitelné částice %		3,3	Nadsítné % hm.		14,6			

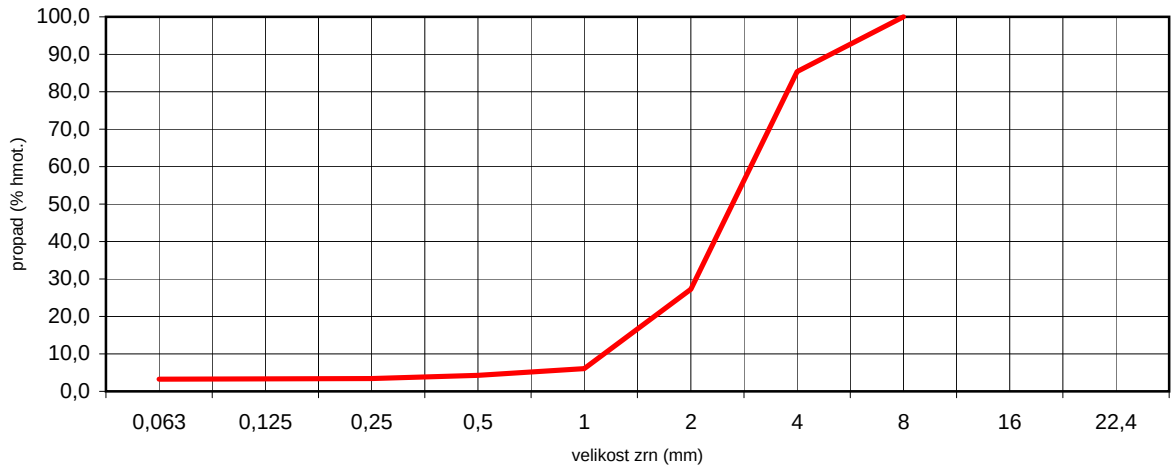

U: je uváděna jako rozšířená s koeficientem k = 2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95 % .

Poznámka: Zkoušky/ činnosti označené * jsou mimo rozsah akreditace.

Zkušební laboratoř prohlašuje, že protokol o zkoušce může být reprodukován jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzorků a/nebo měřeného místa a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím certifikaci.

Výtisk: Rozdělovní: 2x objednatel, 1x ZL
1 2 3 Nahrazuje/ ruší
Přezkoumal: Ing. Suchyňa

Protokol vystavil a schválil:
RNDr. Jiří Babáček 25.8.2014
vedoucí laboratoře

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ imos č. 1074