IMOS Brno, a.s
zkušební laboratoř č.1074
Olomoucká 174, 627 00 Brno

T: 548 129 331
MT:602 568 159
babacekj@imosbrno.eu

ZKOUŠKA SÍTOVÝ ROZBOR

č. 0821 201301301

Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zemědělská 1665/1 613 00 Brno					Smlouva:201301301/0238/1	
Provozovna:	Budislav			Hornina:	Křemenný diorit	Datum dodání:	25.6.2014
Vzorek:	642	DK	0/4	Označení objednatele:	262	Pořadové číslo:	**5**
Zkoušel:	Ing. Suchyňa					Datum:	26.6.2014

Normy:	ČSN EN 933-1 sítový rozbor, ČSN EN 13285* Nestmelené směsi - Specifikace, ČSN EN 13043 * Kamenivo pro asfaltov a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

Vzorek	zbytek na sítě	propad sítem	nejistota	Interval zrnitosti		velikost	kategorie G		velikost	kategorie
síto	g	%	měření	$ŠD_A$	$0/32\ G_A$	mm	třída B		mm	třída A,
(mm)	hm.	hm.	U ± %	VZOR		D >2	G_C 90/15		D≤2	G_F 8
90										
63										
45										
31,5										
16				55	85	2D	100	100		
8	0,0	100,0		35	85	1,4D	98	100	2D	100
4	3,6	98,6	6,9	22	50	D	90	99	1,4D	
2	39,9	83,6	4,2	15	40	d	0	15	D	85
1	45,2	66,5	3,3	10	35	d/2	0	5		
0,5	43,8	49,9	2,5	0	20					
0,25	40,1	34,8	1,7							
0,125	31,1	23,0	1,2							
0,063	22,1	14,7	0,7	2	9					
< 0,063	1,2	14,2								
Hmotnost celkové navážky [g]		264,7	Odplavitelné částice %		14,7	Nadsítné % hm.		1,4		

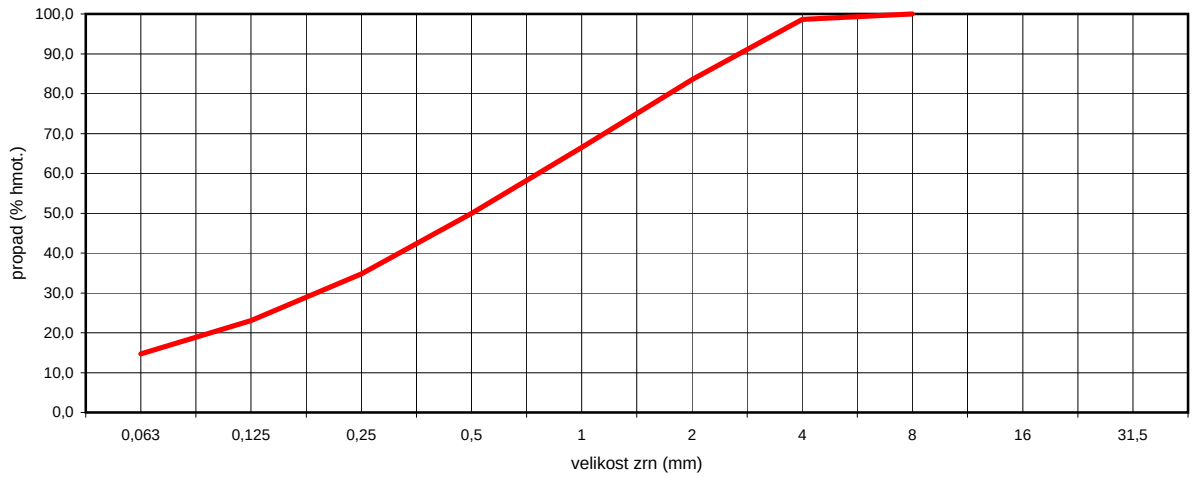

U: je uváděna jako rozšířená s koeficientem k = 2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95 % .

Poznámka: Zkoušky/ činnosti označené * jsou mimo rozsah akreditace.

Zkušební laboratoř prohlašuje, že protokol o zkoušce může být reprodukován jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzorků a/nebo měřeného místa a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím certifikaci.

Výtisk: Rozdělovní: 2x objednatel, 1x ZL
1 2 3 Nahrazuje/ ruší
Přezkoumal: Ing. Suchyňa

Protokol vystavil a schválil:
RNDr. Jiří Babáček 25.8.2014
vedoucí laboratoře