IMOS Brno, a.s
zkušební laboratoř č.1074
Olomoucká 174, 627 00 Brno

T: 548 129 331
MT:602 568 159
babacekj@imosbrno.eu

ZKOUŠKA SÍTOVÝ ROZBOR, PROCTOR MODIFIKOVANÝ č. 0821 201301301

Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zemědělská 1665/1 613 00 Brno				Smlouva: 201301301/0238/13/DSV
Provozovna:	Horní Bory		Hornina:	Biotitická rula	Datum dodán
Vzorek:	630 ŠD 0/32		Označení objednatele:	110	Pořadové číslo: **8**
Zkoušel:	RNDr. Babáček, Ing. Švantner				Datum: 11.8.2014

Normy:	ČSN EN 13286-2 Proctorova zkouška modifikovaná (kap.7.5)				ČSN EN 933-1 sítový rozbor (kap. 7)			
Zařízení:	Hmotnost moždíře (g) 4022				Objem(cm^{-3}) 2117			
Hmotnost moždíře	8717,6		8864		8820			
Hmotnost misky (g)	71,60	95,10	69,30	74,30	85,30	81,60		
Hmot. vlh. zem.a misky	561,30	659,40	1181,80	587,60	432,60	476,30		
Hmot. such. zem.a misky	549,20	647,00	1145,70	571,20	418,30	459,60		
Vlhkost (%)	2,53	2,25	3,35	3,30	4,29	4,42		
Průměrná vlhkost (%)	2,4		3,3		4,4			
OH suchá (gcm-3)	2,166		2,214		2,172			

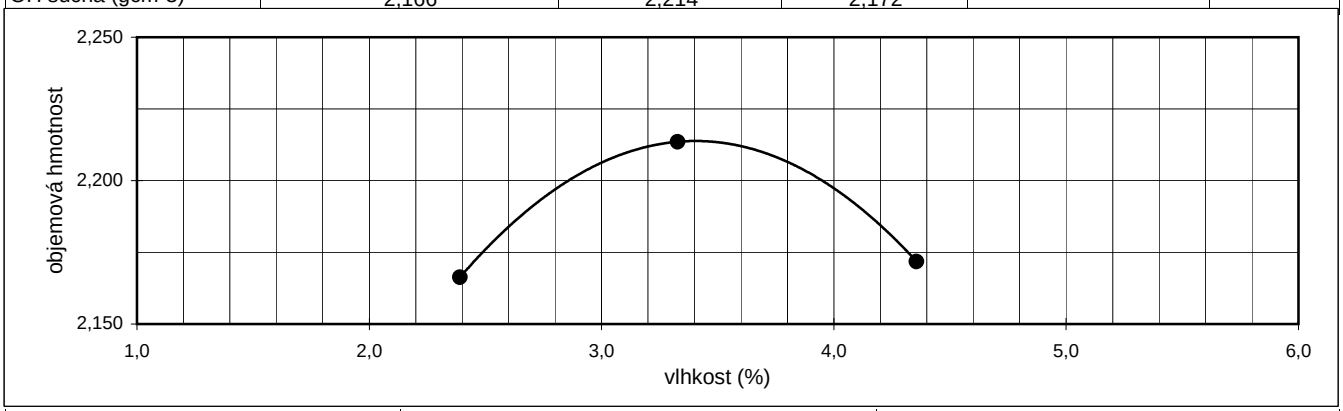

Maximální objemová hmotnost	2215	kgm^{-3}	Optimální vlhkost	3,4	%

Vzorek	zbytek na sítě	propad sítem	nejistota
síto	g	%	měření
(mm)	hm.	hm.	U ± %
90			
63			
45			
31,5	0,0	100,0	
16	793,3	77,5	7,0
8	1109,0	46,2	3,2
4	567,5	30,1	2,1
2	293,0	21,8	1,1
1	180,8	16,7	0,8
0,5	138,0	12,8	0,6
0,25	88,1	10,3	0,5
0,125	75,2	8,1	0,4
0,063	85,8	5,7	0,3
< 0,063	8,9	5,5	

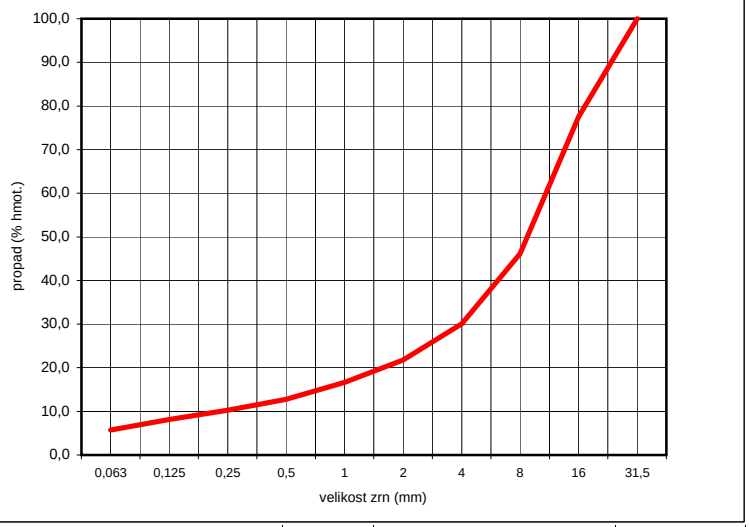

Hmotnost celkové navážky [g]	3532,7	Odplavitelné částice % hm.	5,7	Nadsítné % hm.	0,0

U: ± max. OH ± 2 % z PS, ± 2 % opt. vlhkost je uváděna jako rozšířená s koeficientem k = 2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95 % .

Poznámka: Zkoušky/ činnosti označené * jsou mimo rozsah akreditace.

Zkušební laboratoř prohlašuje, že protokol o zkoušce může být reprodukován jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzorků a/nebo měřeného místa a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím certifikaci.

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ IMOS č. 1074

Výtisk: Rozdělovní: 2x objedatel, 1x ZL
1 2 3 Nahrazuje/ ruší
Přezkoumal: Ing. Suchyňa

Protokol vystavil a schválil:
RNDr. Jiří Babáček 25.8.2014
vedoucí laboratoře