Zkušební laboratoř Kámen a písek spol. s r.o.
Kamenolom Plešovice
381 01 Český Krumlov
laboratoř s odbornou způsobilostí

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Protokol číslo: **153**


Vzorek číslo:	757	**Provozovna:**	**Kobylí Hora**
Datum odběru:	30.8.2013	**Místo odběru:**	exp. pás
Datum převzetí vzorku:	30.8.2013	**Druh kameniva:**	hrubé kamenivo
Datum provedení zkoušky:	3.9.2013	**Frakce:**	**16/32**
Objednatel:		**Odebral:**	Ing.Maje

Hmotnost: před vysušením[g]: 13775,3 po vysušení [g]:13775,3 po vyplavení [g]: 13712,8

ZRNITOST KAMENIVA	
Velikost síta	Propad [%]
2 D	100
1.4 D	100
D	97,8
d	11,7
d/2	1,2
D/1.4	**70,1**
D/2	11,7

Hodnotící norma:
ČSN EN 13043

Potvrzení platnosti výsledku dle 8.2 ČSN EN 933-1
0,0066
vyhovuje

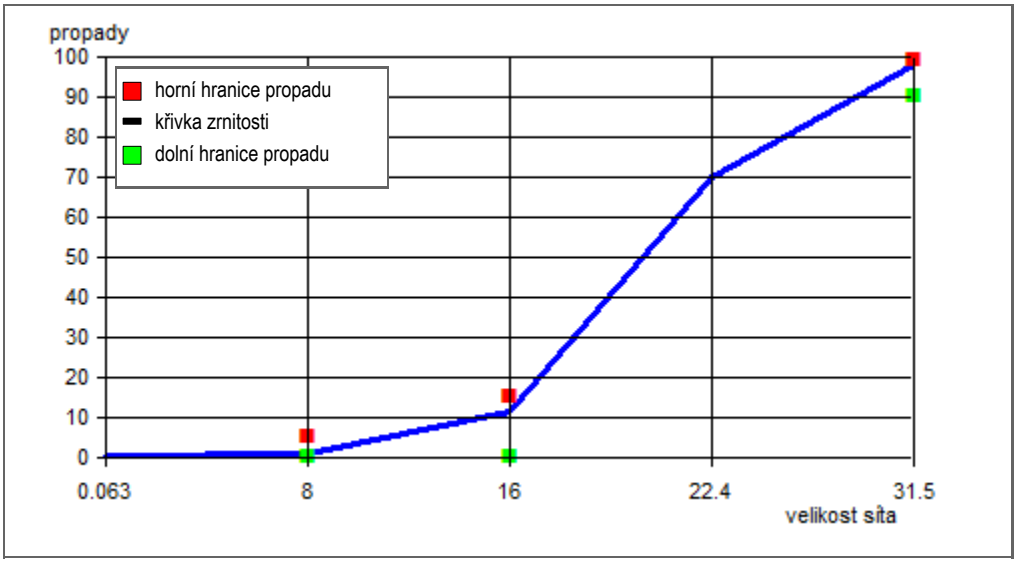

Zrnitost kategorie:	ČSN EN 933-1		G_C 90/15
Zrnitost střední síta:	ČSN EN 933-1		$G_{25/15}$
Jemné částice [%]:	ČSN EN 933-1	0,5	$f_{0.5}$
Vlhkost [%]:	ČSN EN 1097-5		-
Tvarový index [%]:	ČSN EN 933-4	-	SI_{NR}

Nestejnozrnost:	-	-
Methylenová modř:		
Ekvivalent písku:		

Prohlášení:

(1) Bez písemného souhlasu zkušebny se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
(2) Výsledky zkoušek platí jen pro zkoušený vzorek.

Hodnocení výsledku zkoušky:
Odběr dle ČSN EN 932-1 čl. 8.2
množství viz. zápis o odběru č.36/KH/13

Za technickou správnost protokolu:

KÁMEN A PÍSEK spol. s r.o. zkušební laboratoř Lom Plešovice

Razítko a podpis:

Místo a datum vystavení: V Plešovicích dne: 3.9.2013

Obdrží: 1 x objednatel
1 x laboratoř
1 x manažer jakosti firmy