Zkušební laboratoř Kámen a písek spol. s r.o.
Kamenolom Plešovice
381 01 Český Krumlov
laboratoř s odbornou způsobilostí

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Protokol číslo: **194**


Vzorek číslo:	966	**Provozovna:**	**Kobylí Hora**
Datum odběru:	11.10.2013	**Místo odběru:**	exp. pás
Datum převzetí vzorku:	11.10.2013	**Druh kameniva:**	hrubé kamenivo
Datum provedení zkoušky:	14.10.2013	**Frakce:**	**8/16**
Objednatel:		**Odebral:**	Ing.Maje

Hmotnost: před vysušením[g]: 7921,5	po vysušení [g]: 7921,5	po vyplavení [g]: 7891,5

ZRNITOST KAMENIVA	
Velikost síta	Propad [%]
2 D	100
1.4 D	100
D	94,2
d	5
d/2	0,7
D/1.4	**36,1**
D/2	5

Hodnotící norma:
ČSN EN 12620

Potvrzení platnosti výsledku dle 8.2 ČSN EN 933-1
0,0051
vyhovuje

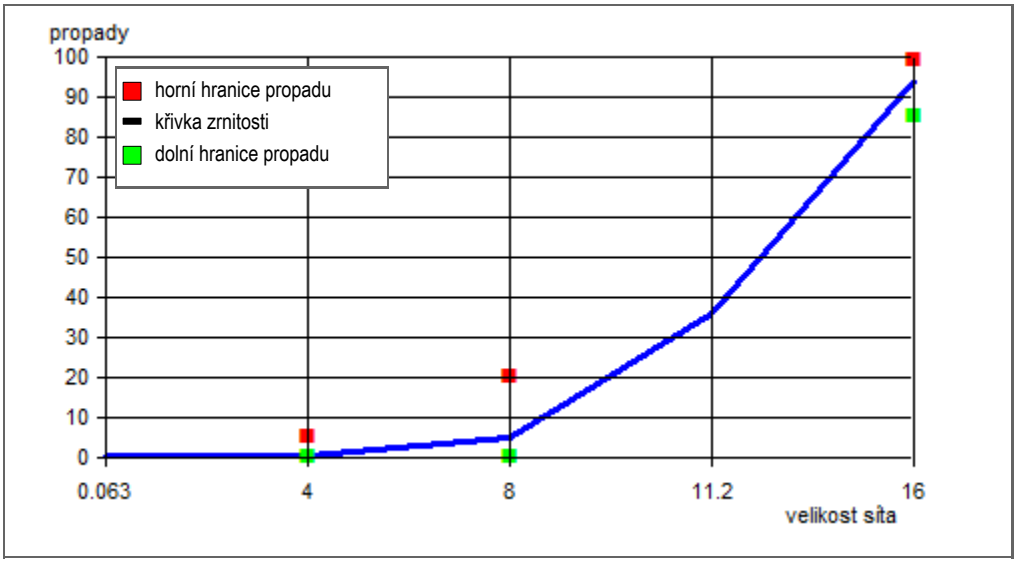

Zrnitost kategorie:	ČSN EN 933-1		G_C 85/20
Zrnitost střední síta:	ČSN EN 933-1		deklarováno
Jemné částice [%]:	ČSN EN 933-1	0,4	$f_{1.5}$
Vlhkost [%]:	ČSN EN 1097-5		-
Tvarový index [%]:	ČSN EN 933-4	-	SI_{NR}

Nestejnozrnost:	-	-
Methylenová modř:		
Ekvivalent písku:		

Prohlášení:

(1) Bez písemného souhlasu zkušebny se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
(2) Výsledky zkoušek platí jen pro zkoušený vzorek.

Hodnocení výsledku zkoušky:

Odběr dle ČSN EN 932-1 čl. 8.2
množství viz. zápis o odběru č. 42/KH/13

Obdrží: 1 x objednatel
1 x laboratoř
1 x manažer jakosti firmy

Za technickou správnost protokolu:

KÁMEN A PÍSEK spol. s r.o. zkušební laboratoř Lom Plešovice

Razítko a podpis:

Místo a datum vystavení: V Plešovicích dne: 4.10.2013