Zkušební laboratoř Kámen a písek spol. s r.o.
Kamenolom Plešovice
381 01 Český Krumlov
laboratoř s odbornou způsobilostí

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Protokol číslo: **126**

Vzorek číslo:	697	**Provozovna:**	**Krty**
Datum odběru:	24.7.2012	**Místo odběru:**	skládka
Datum převzetí vzorku:	24.7.2012	**Druh kameniva:**	směs kameniva
Datum provedení zkoušky:	26.7.2012	**Frakce:**	**0/32**
Objednatel:		**Odebral:**	Ing.Maje

Hmotnost: před vysušením[g]: 14550,6 po vysušení [g]:14550,6 po vyplavení [g]: 13619,3

ZRNITOST KAMENIVA	
Síto [mm]	Propad [%]
125 mm	100
90 mm	100
63 mm	100
50 mm	100
45 mm	100
40 mm	100
31,5 mm	98,5
22,4 mm	98,5
16 mm	73,9
8 mm	49,1
4 mm	40,5
2 mm	33,1
1 mm	26,8
0,5 mm	20,8
0,25 mm	15,4
0,125 mm	10,9
0,09 mm	10,9
0,063 mm	6,7

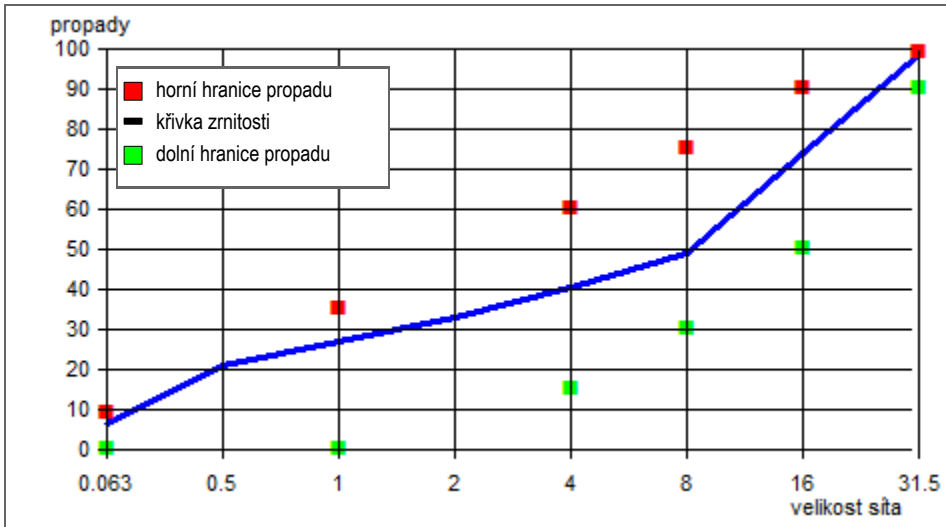

Zrnitost kategorie:	ČSN EN 933-1		G_E
Zrnitost střední síta:	ČSN EN 933-1		
Jemné částice [%]:	ČSN EN 933-1	6,5	f_7
Vlhkost [%]:	ČSN EN 1097-5		-
Tvarový index [%]:	ČSN EN 933-4	-	SI_{NR}
Potvrz. platnosti výsledku dle 8.2 ČSN EN 933-1			**0,0169**

Hodnotící norma: **ČSN EN 13285**

Methylenová modř:		
Ekvivalent písku:		
Délka zrn:	-	E
Nestejnozrnost:	-	-

Prohlášení:

(1) Bez písemného souhlasu zkušebny se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

(2) Výsledky zkoušek platí jen pro zkoušený vzorek.

Hodnocení výsledku zkoušky:

Odběr dle ČSN EN 932-1 čl. 8.8
množství viz. zápis o odběru č. 30/KR/2012

Za technickou správnost protokolu:

KÁMEN A PÍSEK spol. s r.o. zkušební laboratoř Lom Plešovice

Razítko a podpis:

Místo a datum vystavení: V Plešovicích dne:27.7.2012

Obdrží: 1 x objednatel
1 x laboratoř
1 x manažer jakosti firmy