Zkušební laboratoř Kámen a písek spol. s r.o.
Kamenolom Plešovice
381 01 Český Krumlov
laboratoř s odbornou způsobilostí

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Protokol číslo: **140**

Vzorek číslo:	768	**Provozovna:**	**Krty**
Datum odběru:	7.8.2012	**Místo odběru:**	skládka
Datum převzetí vzorku:	7.8.2012	**Druh kameniva:**	hrubé kamenivo
Datum provedení zkoušky:	10.8.2012	**Frakce:**	**16/32**
Objednatel:		**Odebral:**	Ing.Maje

Hmotnost: před vysušením[g]: 11740,9 po vysušení [g]:11740,9 po vyplavení [g]: 11671,6

ZRNITOST KAMENIVA	
Síto [mm]	Propad [%]
125 mm	100
90 mm	100
63 mm	100
50 mm	100
45 mm	**100**
40 mm	100
31,5 mm	98,9
22,4 mm	68,3
16 mm	10
8 mm	0,9
4 mm	0,9
2 mm	0,9
1 mm	0,9
0,5 mm	0,9
0,25 mm	0,9
0,125 mm	0,9
0,09 mm	0,9
0,063 mm	0,6

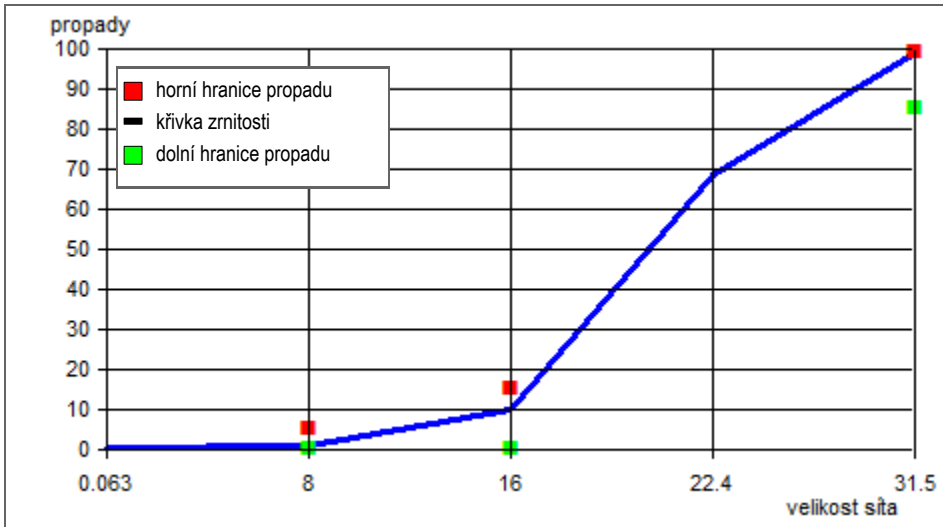

Zrnitost kategorie:	ČSN EN 933-1		G_C 85/15
Zrnitost střední síta:	ČSN EN 933-1		G_{TC}25/15
Jemné částice [%]:	ČSN EN 933-1	0,6	f_2
Vlhkost [%]:	ČSN EN 1097-5		-
Tvarový index [%]:	ČSN EN 933-4	-	SI_{NR}
Potvrz. platnosti výsledku dle 8.2 ČSN EN 933-1			**0,0034**

Hodnotící norma: **ČSN EN 13242**

Methylenová modř:		
Ekvivalent písku:		
Délka zrn:	-	E
Nestejnozrnost:	-	-

Prohlášení:

(1) Bez písemného souhlasu zkušebny se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

(2) Výsledky zkoušek platí jen pro zkoušený vzorek.

Hodnocení výsledku zkoušky:

vzorek vyhovuje třídě D
Odběr dle ČSN EN 932-1 čl. 8.8
množství viz. zápis o odběru č. 32/KR/2012

Za technickou správnost protokolu:

KÁMEN A PÍSEK spol. s r.o. zkušební laboratoř Lom Plešovice

Razítko a podpis:

Místo a datum vystavení: V Plešovicích dne:10.8.2012

Obdrží: 1 x objednatel
1 x laboratoř
1 x manažer jakosti firmy