BASALT s.r.o.
Měrunice 134, 417 57 Hrobčice

Protokol o zkoušce kameniva EN 933-1

Vzorek číslo:	**č. 152 / 2012**	***Provozovna:***	**Měrunice**
Datum odběru:	13.8.2012	***Místo odběru:***	Z PASU
Frakce d/D:	**0/4**	prosévání za sucha	

Hmotnost:

navážka (g) 7657

síť (mm)	navážka (g)	%	propady (%)
125			
90			
63			
45			
31,5			
22,4			
16			
11,2			
8			
5,6	0	0	100
4	393	5,1	94,9
2,8	0	0	94,9
2	2254	29,5	65,4
1	1733	22,6	42,8
0,500	1271	16,6	26,2
0,250	874	11,4	14,8
0,125	546	7,1	7,7
0,063	225	3	4,7
0,050	0	0	4,7
Propad	361	4,7	0,0
Celkem	7657	100	-100

Jemné částice:			
EN 13043	**EN 12620**	**EN13242**	**EN 13139**
f 10	f 10	f 7	katgorie 3

Jemné částice v % hm.: 4,7
Nadsítné v % hm.: 5,1

Požadavky na tvar zrn (kategorie na základě výsledku zkoušky) :

Kategorie SI	EN 13043	
	EN 12620	
	EN 13242	
	EN 13139	
	EN 13450	

Požadavky na zrnitost (zaškrtnuta kategorie na základě výsledku zkoušky):


Kategorie G:

EN 13043	EN 12620	EN 13242	EN 13450
			pro 32-50
hrubé kamenivo	**hrubé kamenivo**	**hrubé kamenivo**	A
G_C 90/10	G_C 85/20	G_C 85/15	B
G_C 90/15	G_C 80/20	G_C 80/20	C
G_C 90/20			pro 32-63
G_C 85/15	G_C 90/15		D
G_C 85/20			E
G_C 85/35			F
drobné kamenivo	**drobné kamenivo**	**drobné kamenivo**	
G_F 85	**G_F 85**	**G_F 85**	
		G_F 80	
směs kameniva	**směs kameniva**	**směs kameniva**	
G_A 90	G_A 90	G_A 85	
G_A 85	G_A 85	G_A 80	
		G_A 75	
Propad sítem střední velikosti (tj.D/1,4 nebo D/2):			
Kategorie:			
$G_{25/15}$	G_T 15	GT_C 25/15	
$G_{20/15}$	G_T 17,5	GT_C 20/15	
$G_{20/17,5}$		GT_C 20/17,5	

Závěr: **Kamenivo vyhovuje kategoriím evropským normám tučně označených.**

zkoušky provedl	***dne***	***podpis***
MATYS	13.8.2012	

Formulář č.03/00

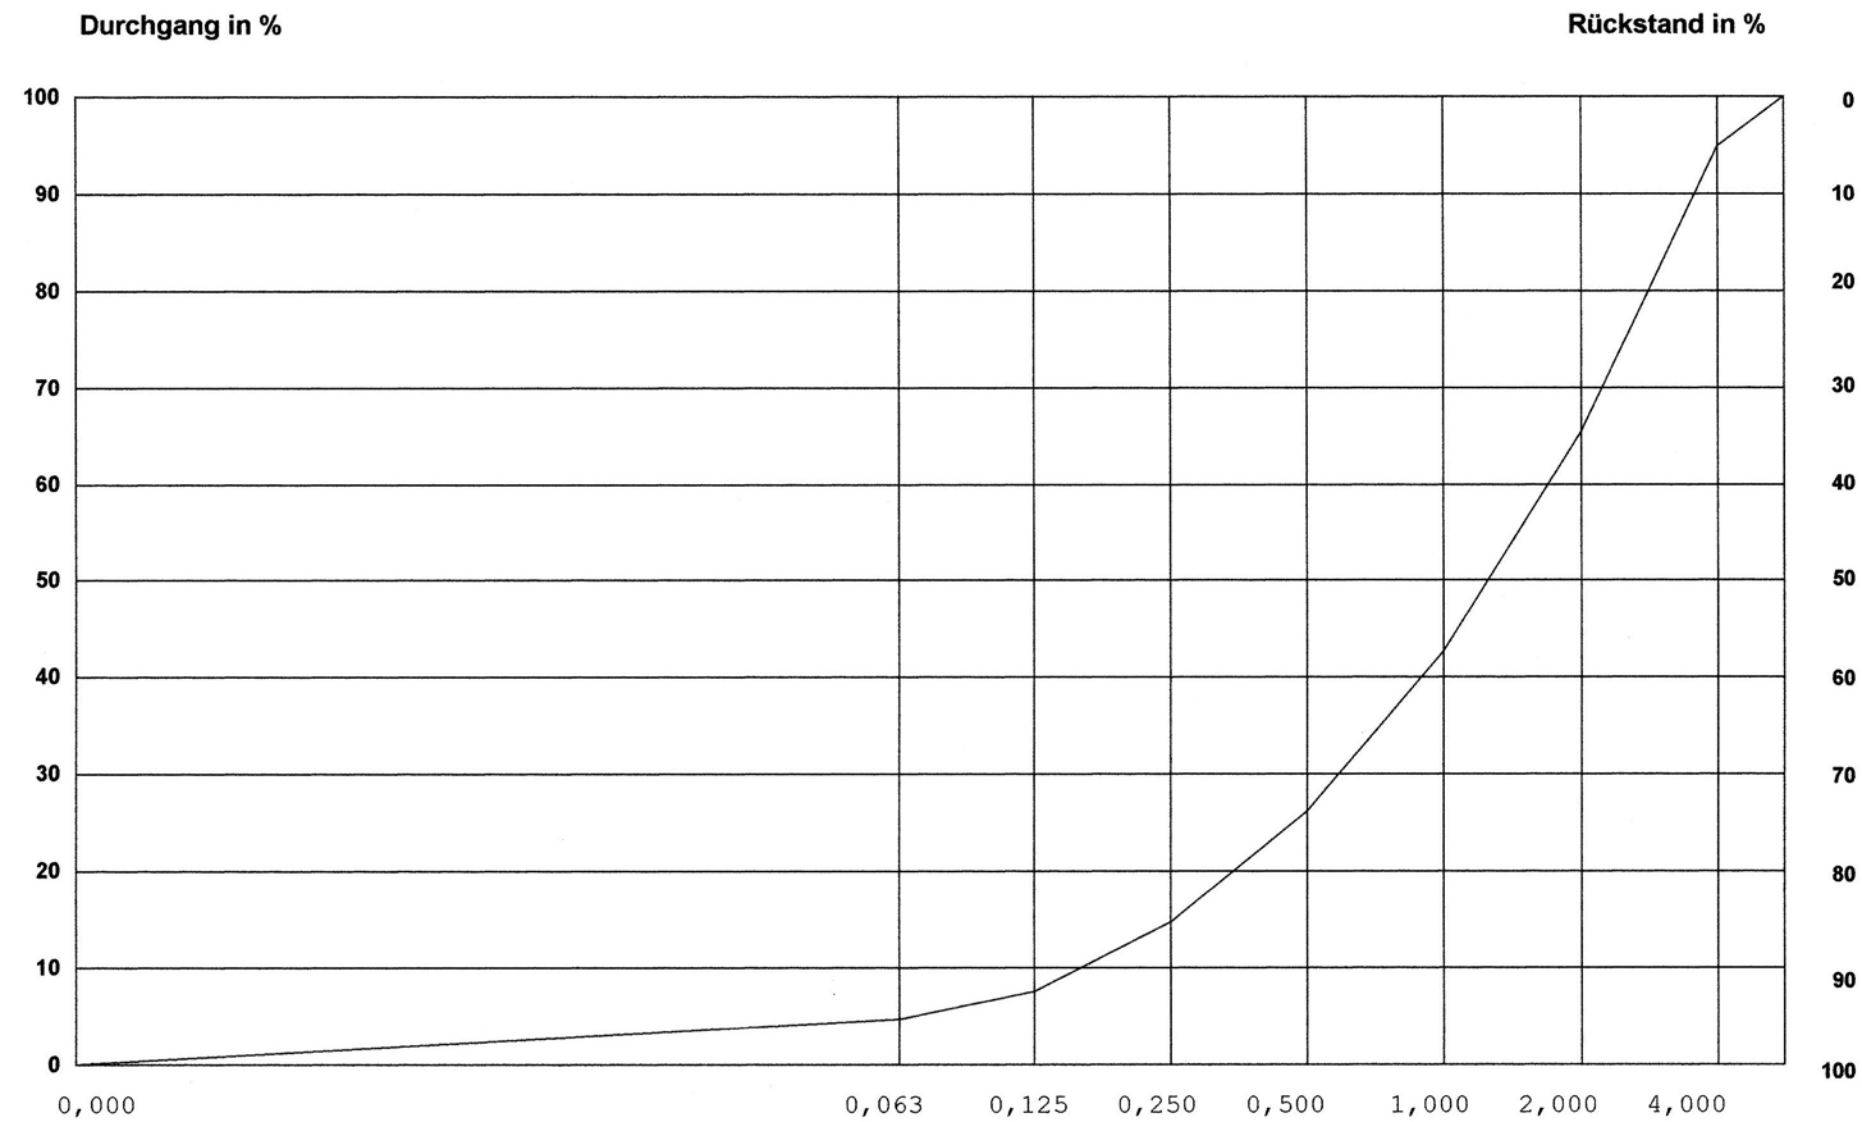

Prüfanstalt: BASALT CZ s.r.o.

Laborberichts-Nr.: 12-0152 0/4