BASALT s.r.o.
Měrunice 134, 417 57 Hrobčice

Protokol o zkoušce kameniva EN 933-1

Vzorek číslo:	č. 150 / 2012	*Provozovna:*	Měrunice
Datum odběru:	10.8.2012	*Místo odběru:*	Z PASU
Frakce d/D:	16/22	prosévání za sucha	

Hmotnost:

10 *navážka (g)* 5824

síť (mm)	navážka (g)	%	propady (%)
125			
90			
63			
45			
31,5	0	0	100
22,4	252	4,3	95,7
16	4944	84,9	10,8
11,2	0	0	10,8
8	606	10,4	0,4
5,6	0	0	0,4
4	0	0	0,4
2,8	0	0	0,4
2	0	0	0,4
1	0	0	0,4
0,500	0	0	0,4
0,250	0	0	0,4
0,125	0	0	0,4
0,063	11	0,2	0,2
0,050	0	0	0,2
Propad	11	0,2	0,0
Celkem	5824	100	-100

Jemné částice:

EN 13043	EN 12620	EN13242	EN 13139
f 0,5	f 1,5	f 2	

Jemné částice v % hm.: 0,2
Nadsítné v % hm.: 4,3
Podsitné v % hm.: 10,8

Navážka (g)	
INDEX 3	
SI (%)	

Požadavky na tvar zrn (kategorie na základě výsledku zkoušky) :

Kategorie SI	EN 13043	SI 20
	EN 12620	SI 20
	EN 13242	SI 20
	EN 13139	
	EN 13450	

Požadavky na zrnitost (zaškrtnuta kategorie na základě výsledku zkoušky):


Kategorie G:

EN 13043	EN 12620	EN 13242	EN 13450
			pro 32-50
hrubé kamenivo	hrubé kamenivo	hrubé kamenivo	A
Gc 90/10	**Gc 85/20**	Gc 85-15	B
Gc 90/15	Gc 80/20	**Gc 80-20**	C
Gc 90/20			pro 32-63
Gc 85/15	Gc 90/15		D
Gc 85/20			E
Gc 85/35			F
drobné kamenivo	drobné kamenivo	drobné kamenivo	
G_F 85	G_F 85	G_F 85	
		G_F 80	
směs kameniva	směs kameniva	směs kameniva	
G_A 90	G_A 90	G_A 85	
G_A 85	G_A 85	G_A 80	
		G_A 75	
Propad sítem střední velikosti (tj.D/1,4 nebo D/2):			
Kategorie:			
G 25/15	G_T 15	GTc 25/15	
G 20/15	G_T 17,5	GTc 20/15	
G 20/17,5		GTc 20/17,5	

Závěr: **Kamenivo vyhovuje kategoriím evropským normám tučně označených.**

zkoušky provedl	*dne*	*podpis*
MATYS	10.8.2012	

Formulář č.03/00

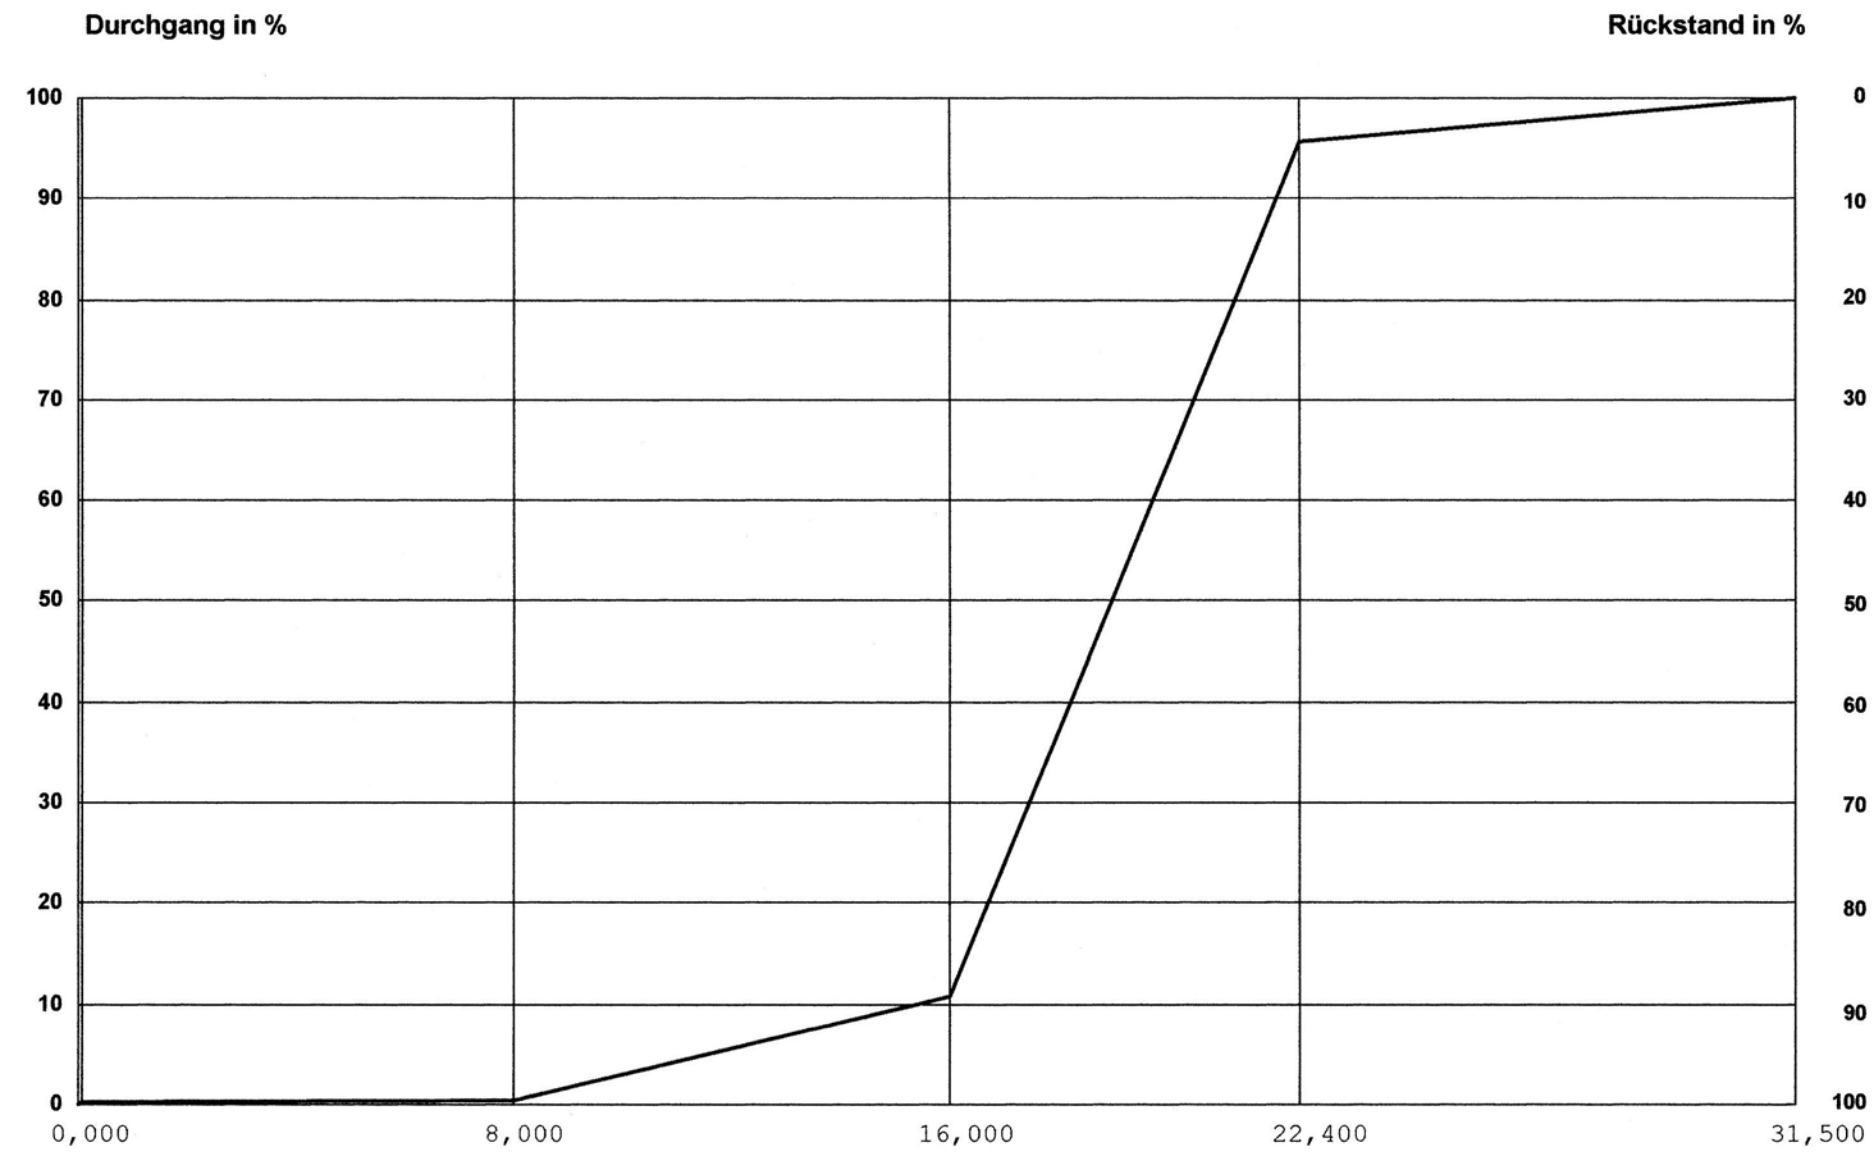

Prüfanstalt: BASALT CZ s.r.o.

Laborberichts-Nr.: 12-0150 16/22