BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun, tel., fax: +420311644780
Zkušební laboratoř Brno, pracoviště Gajdošova 37, 615 00 Brno
Zkušební laboratoř číslo 1195.3 akreditovaná ČIA, o.p.s.

L 1195.3

Objednatel:	Českomoravský štěrk a.s., Mokrá 359				
Objednávka:	01/867/2010 / 2.1.2010				
Provozovna:	**Slapy**	Strana	1 / 1	Datum odběru:	20.6.12
Frakce:	0/32	Počet stran příloh:	0	Datum převzetí:	20.6.12
Druh zkoušky	T	Výtisk číslo:	2	Datum zkoušky:	25.-27.6.12

Protokol číslo: 01/1553/12

Stanovení zrnitosti kameniva - Sítový rozbor
Identifikace zkušební metody: ČSN EN 933-1
(praní a pros.) Akreditovaný postup: ano

Síto	Jednotka	Zbytek na sítě	Propad sítem	Nejist. měření
125	% hm.			
90	% hm.			
63	% hm.	0,0	100	1,2
45	% hm.	0,0	100	0,6
31,5	% hm.	2,1	98	0,2
22,4	% hm.			
16	% hm.	24,3	74	0,3
11,2	% hm.			
8	% hm.	21,4	52	0,5
5,6	% hm.			
4	% hm.	17,9	34	0,7
2,8	% hm.			
2	% hm.	8,7	25	0,3
1,4	% hm.			
1	% hm.	6,7	19	0,2
0,5	% hm.	4,9	14	0,5
0,25	% hm.	3,9	10	0,7
0,125	% hm.	2,9	7	0,4
0,063	% hm.	1,9	5,1	0,3

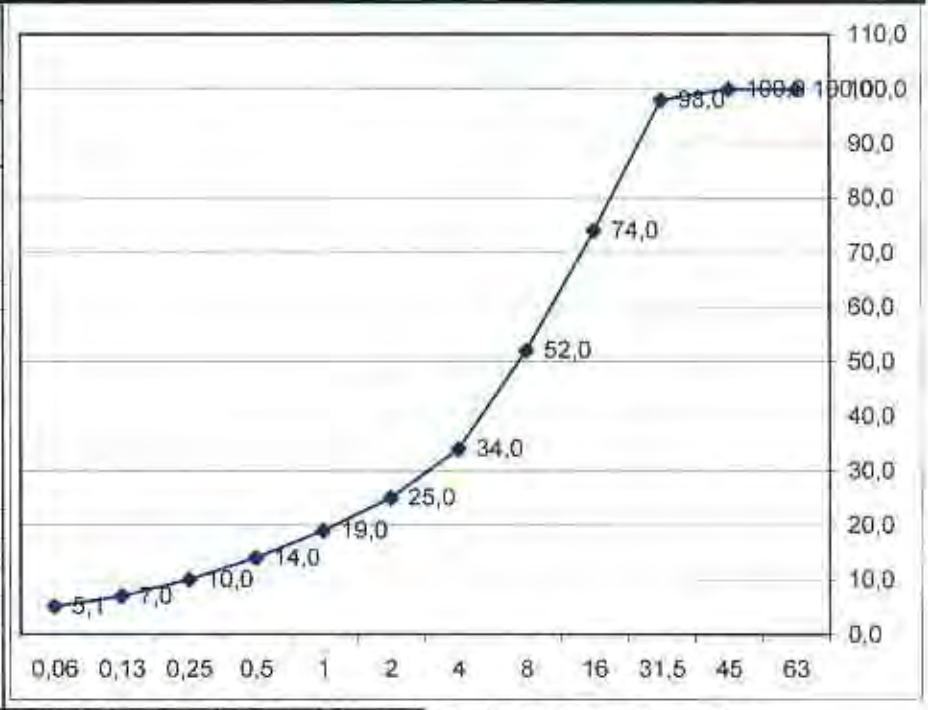

Vlastnost kameniva	Identifikace metody	Jednotka	Hodnota	Nejist. měření	Akredit. postup
Jemné částice (f)	ČSN EN 933-1	% hm.	5,1	0,3	ano
Tvarový index (SI)	ČSN EN 933-4	% hm.			
Index plochosti (FI)	ČSN EN 933-3	% hm.			
Podíl drcených zrn (C_C)	ČSN EN 933-5	% hm.			
Podíl ostrohranných zrn (C_{TC})	ČSN EN 933-5	% hm.			
Podíl zaoblených zrn (C_R)	ČSN EN 933-5	% hm.			
Podíl oblých zrn (C_{TR})	ČSN EN 933-5	% hm.			
Nasákavost (WA_{24})	ČSN EN 1097-6	% hm.			
Otlukovost (LA)	ČSN EN 1097-2 čl. 6	-			
Přítomnost humusu	ČSN EN 1744-1	-			
Methylenová modř (MB_F)	ČSN EN 933-9	g/kg			
Ekvivalent písku (EP)	ČSN EN 933-8	-	43	0,8	ano
Lehké znečišťující částice (LPC)	ČSN EN 1744-1	% hm.			
Stanovení volné slídy	ČSN 72 1180	% hm.			
Trvanlivost-síran hořečnatý (MS)	ČSN EN 1367-2	% hm.			
Mrazuvzdornost (F)	ČSN EN 1367-1	% hm.			
Hmotnost objemová	ČSN EN 1097-6	Mg/m^3			
Hmotnost volně sypaná	ČSN EN 1097-3	Mg/m^3			
Hmotnost setřesená	ČSN EN 1097-3	Mg/m^3			
Mezerovitost volně sypaná	ČSN EN 1097-3	% hm.			
Vlhkost (w)	ČSN EN 1097-5	% hm.			

Zrnitostní rozbor kameniva

Velikost otvorů sít		Hodnota
2D	63	100
1,4D	45	100
D	31,5	98
D/1,4		
D/2		
d		
d/2		

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou založeny na standartní nejistotě násobené koeficientem rozšíření K=2, což pro normální rozdělení poskytuje hladinu spolehlivosti cca 95 %. Standartní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA 4/16. Uvedená nejistota měření nezahrnuje nejist. vzorkování.

Úprava vzorku před zkouškou:
Vzorek zmenšen kvartací

Poznámka:
Vzorkování provedl: Šebela F., vzorkování bylo provedeno jako akreditované - vzorkování provedeno dle záznamu o odběru č.: 334/12
Zkoušku provedl: Stropková, Jelínková, Kostelecká
Brno, dne: 2.7.12

BETOTECH s.r.o. L 1195.3

Za protokol odpovídá: RNDr. Václav Bližkovský, TVZL

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý