CEMEX Czech Republic, s.r.o., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5

PROTOKOL č.: 588/2012/PHA

o zkoušce kameniva

Objednatel zkoušky :	**CEMEX Sand, k.s.**	Druh kameniva :	drcené
Původ kameniva :	**Smrčí**	Označení vzorku :	588/2012
Frakce :	**0-4 mm**	Hmotnost vzorku :	10 kg
Místo odběru :	lom Smrčí	Datum odběru :	17.8.2012
Vzorek odebral :	Marek Banýr	Datum dodání :	17.8.2012
Zkoušku provedl :	Golmadingar Djimaldé	Datum zkoušky :	21.8.2012

STANOVENÍ ZRNITOSTI - SÍTOVÝ ROZBOR
ČSN EN 933-1

Metoda rozboru : **praní a prosévání**

Kontrolní síto (mm)	Zbytek na sítě (%)	Celkový zbytek (%)	Celkový propad (%)
90	0,0	0,0	100,0
63	0,0	0,0	100,0
45	0,0	0,0	100,0
31,5	0,0	0,0	100,0
22,4	0,0	0,0	100,0
16	0,0	0,0	100,0
11,2	0,0	0,0	100,0
8	0,0	0,0	100,0
5,6	0,0	0,0	100,0
4	1,8	1,8	98,2
2	31,7	33,5	66,5
1	29,0	62,4	37,6
0,5	14,8	77,2	22,8
0,25	7,9	85,1	14,9
0,125	4,7	89,8	10,2
0,0063	3,1	92,8	7,2

Grafické vyjádření výsledku

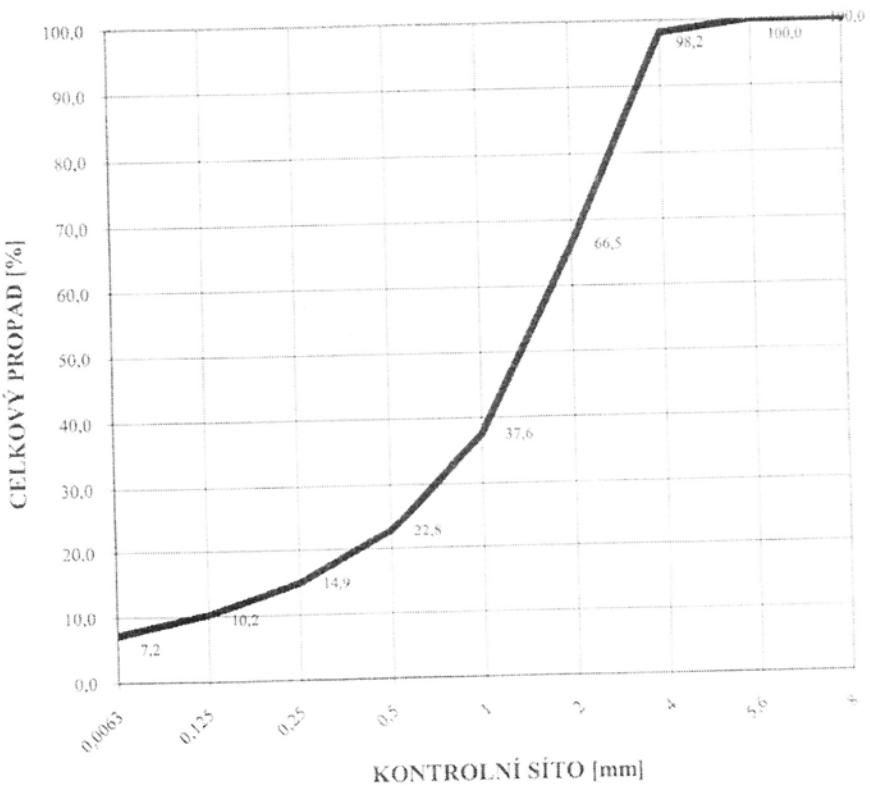

Hmot. navážky M1 :	1,0003	kg
Hmot. navážky M2 :	0,9625	kg

Jemné částice f :	7,2	%
Objemová hmotnost :	2764	kg/m3
Sypná hm. setřesená :	1980	kg/m3
Sypná hm. v. sypaná :	1585	kg/m3
Vlhkost :	0,4	%

V Brně dne : 23.8.2012

CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Praha 5, Třebonice, Řevnická 170/4, PSČ 155 21
IČ: 27892638, DIČ: CZ27892638
tel: 257 257 400

Ing. Roman Tikovský
vedoucí laboratoře

Tento protokol se vztahuje pouze na zkoušený vzorek.