CEMEX Czech Republic, s.r.o., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5

PROTOKOL č.: 591/2012/PHA

o zkoušce kameniva


Objednatel zkoušky :	**CEMEX Sand, k.s.**	Druh kameniva :	drcené
Původ kameniva :	**Smrčí**	Označení vzorku :	591/2012
Frakce :	**16-22 mm**	Hmotnost vzorku :	11 kg
Místo odběru :	lom Smrčí	Datum odběru :	17.8.2012
Vzorek odebral :	Marek Banýr	Datum dodání :	17.8.2012
Zkoušku provedl :	Golmadingar Djimaldé	Datum zkoušky :	22.8.2012

STANOVENÍ ZRNITOSTI - SÍTOVÝ ROZBOR
ČSN EN 933-1

Metoda rozboru : **praní a prosévání**

Kontrolní síto	Zbytek na sítě	Celkový zbytek	Celkový propad
(mm)	(%)	(%)	(%)
90	0,0	0,0	100,0
63	0,0	0,0	100,0
45	0,0	0,0	100,0
31,5	0,0	0,0	100,0
22,4	1,5	1,5	98,5
16	85,8	87,4	12,6
11,2	12,2	99,6	0,4
8	0,1	99,7	0,3
5,6	0,1	99,8	0,2
4	0,0	99,8	0,2
2	0,0	99,8	0,2
1	0,0	99,8	0,2
0,5	0,0	99,9	0,1
0,25	0,0	99,9	0,1
0,125	0,0	99,9	0,1
0,0063	0,0	99,9	0,1

Grafické vyjádření výsledku

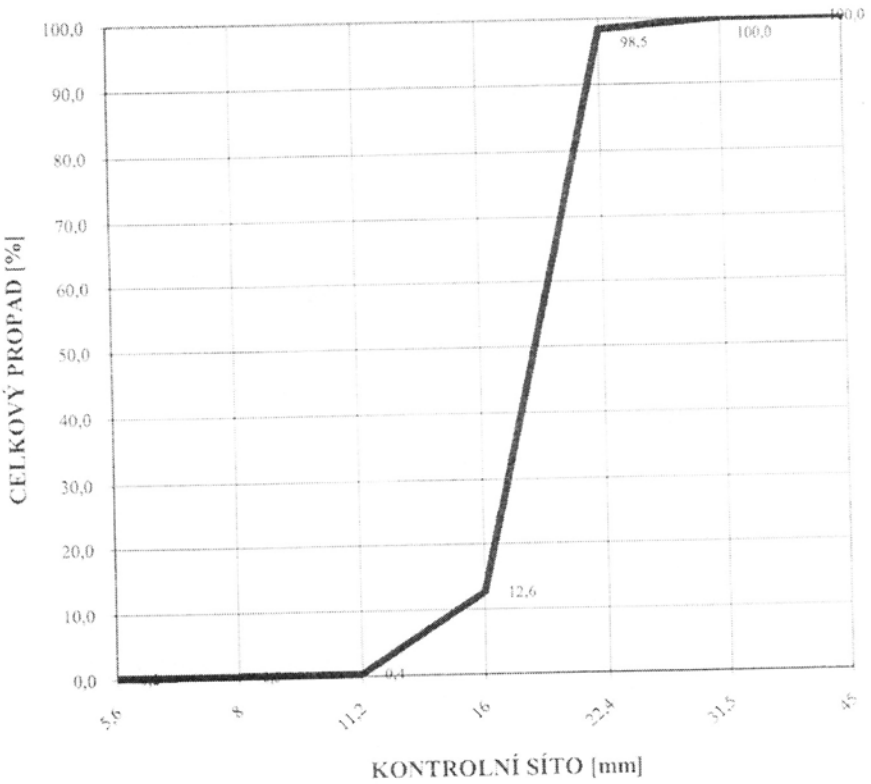

Hmot. navážky M1 : 10,6114 kg
Hmot. navážky M2 : 10,6014 kg

Jemné částice f :	0,1	%
Objemová hmotnost :	2800	kg/m3
Sypná hm. setřesená :	1745	kg/m3
Sypná hm. v. sypaná :	1515	kg/m3
Tvarový index SI :	7	%

V Brně dne : 23.8.2012

CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Praha 5, Třebonice, Řevnická 170/4, PSČ 155 21
IČ: 27892638, DIČ: CZ27892638
tel: 257 257 400

Ing. Roman Tikovský
vedoucí laboratoře

Tento protokol se vztahuje pouze na zkoušený vzorek.