CEMEX Czech Republic, s.r.o., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5

PROTOKOL č.: 589/2012/PHA

o zkoušce kameniva

Objednatel zkoušky :	**CEMEX Sand, k.s.**	Druh kameniva :	drcené
Původ kameniva :	**Smrčí**	Označení vzorku :	589/2012
Frakce :	**4-8 mm**	Hmotnost vzorku :	15 kg
Místo odběru :	lom Smrčí	Datum odběru :	17.8.2012
Vzorek odebral :	Marek Banýr	Datum dodání :	17.8.2012
Zkoušku provedl :	Golmadingar Djimaldé	Datum zkoušky :	21.8.2012

STANOVENÍ ZRNITOSTI - SÍTOVÝ ROZBOR
ČSN EN 933-1

Metoda rozboru : **praní a prosévání**

Kontrolní síto	Zbytek na sítě	Celkový zbytek	Celkový propad
(mm)	(%)	(%)	(%)
90	0,0	0,0	100,0
63	0,0	0,0	100,0
45	0,0	0,0	100,0
31,5	0,0	0,0	100,0
22,4	0,0	0,0	100,0
16	0,0	0,0	100,0
11,2	0,0	0,0	100,0
8	9,8	9,8	90,2
5,6	49,4	59,2	40,8
4	33,5	92,7	7,3
2	6,7	99,5	0,5
1	0,2	99,7	0,3
0,5	0,1	99,8	0,2
0,25	0,0	99,8	0,2
0,125	0,0	99,8	0,2
0,0063	0,0	99,8	0,2

Hmot. navážky M1 : 1,0004 kg
Hmot. navážky M2 : 0,9990 kg

Grafické vyjádření výsledku

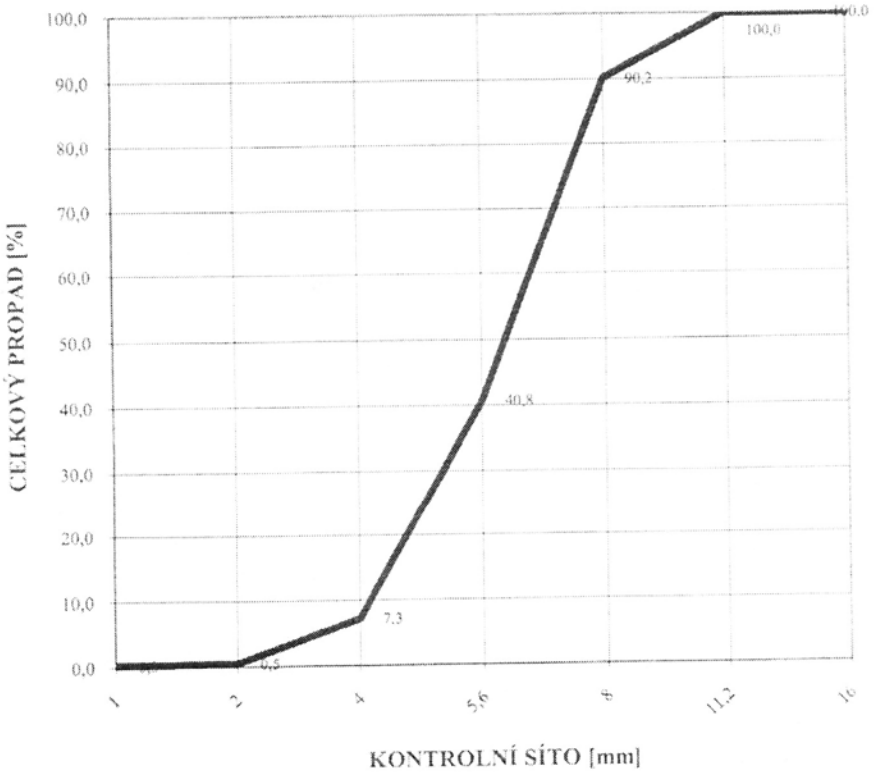

Jemné částice f :	0,2	%
Objemová hmotnost :	2732	kg/m3
Sypná hm. setřesená :	1715	kg/m3
Sypná hm. v. sypaná :	1555	kg/m3
Tvarový index SI :	6	%

V Brně dne : 23.8.2012

CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Praha 5, Třebonice, Řevnická 170/4, PSČ 155 21
IČ: 27892638, DIČ: CZ27892638
tel: 257 257 400

Ing. Roman Tikovský
vedoucí laboratoře

Tento protokol se vztahuje pouze na zkoušený vzorek.