CEMEX Czech Republic, s.r.o., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5

PROTOKOL č.: 590/2012/PHA

o zkoušce kameniva


Objednatel zkoušky :	**CEMEX Sand, k.s.**	Druh kameniva :	drcené
Původ kameniva :	**Smrčí**	Označení vzorku :	590/2012
Frakce :	**8-16 mm**	Hmotnost vzorku :	15 kg
Místo odběru :	lom Smrčí	Datum odběru :	17.8.2012
Vzorek odebral :	Marek Banýr	Datum dodání :	17.8.2012
Zkoušku provedl :	Golmadingar Djimaldé	Datum zkoušky :	21.8.2012

STANOVENÍ ZRNITOSTI - SÍTOVÝ ROZBOR
ČSN EN 933-1

Metoda rozboru : **praní a prosévání**

Kontrolní síto (mm)	Zbytek na sítě (%)	Celkový zbytek (%)	Celkový propad (%)
90	0,0	0,0	100,0
63	0,0	0,0	100,0
45	0,0	0,0	100,0
31,5	0,0	0,0	100,0
22,4	0,0	0,0	100,0
16	2,3	2,3	97,7
11,2	51,8	54,1	45,9
8	40,4	94,6	5,4
5,6	4,6	99,1	0,9
4	0,1	99,3	0,7
2	0,1	99,4	0,6
1	0,1	99,4	0,6
0,5	0,0	99,5	0,5
0,25	0,0	99,5	0,5
0,125	0,0	99,5	0,5
0,0063	0,0	99,6	0,4

Grafické vyjádření výsledku

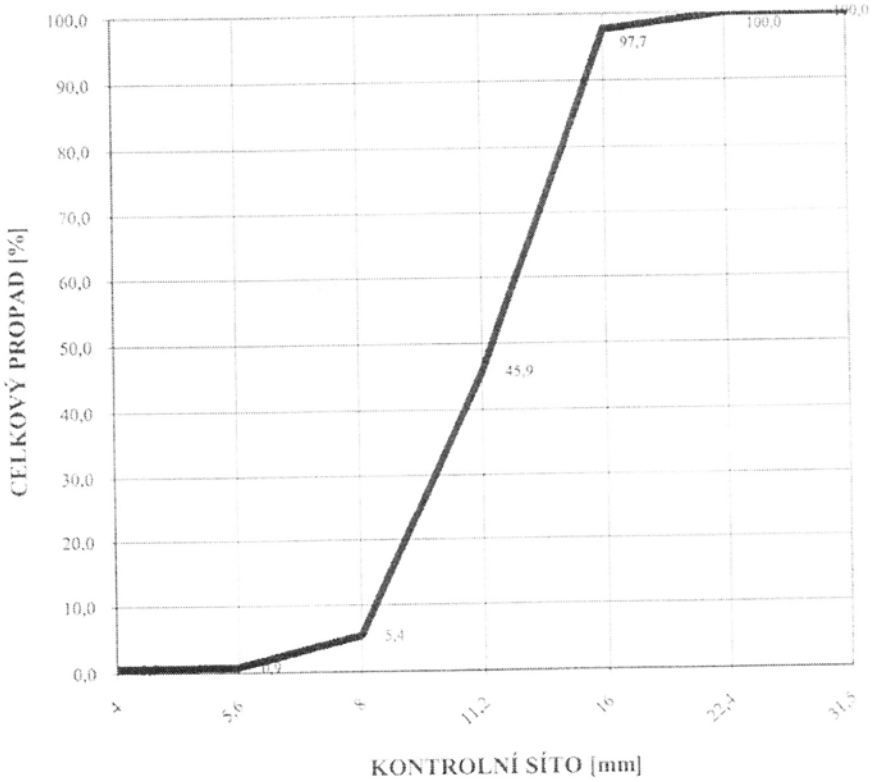

Hmot. navážky M1 : 3,0006 kg
Hmot. navážky M2 : 2,9887 kg

Jemné částice f :	0,4	%
Objemová hmotnost :	2775	kg/m3
Sypná hm. setřesená :	1750	kg/m3
Sypná hm. v. sypaná :	1535	kg/m3
Tvarový index SI :	7	%

V Brně dne : 23.8.2012

CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Praha 5, Třebonice, Řevnická 170/4, PSČ 155 21
IČ: 27892638, DIČ: CZ27892638
tel: 257 257 400

Ing. Roman Tikovský
vedoucí laboratoře

Tento protokol se vztahuje pouze na zkoušený vzorek.