Zkušební laboratoř Kámen a písek spol. s r.o.
Kamenolom Plešovice
381 01 Český Krumlov
laboratoř s odbornou způsobilostí

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Protokol číslo: **59**

Vzorek číslo:	289	**Provozovna:**	**Ševětín**
Datum odběru:	20.5.2013	**Místo odběru:**	exp. pás
Datum převzetí vzorku:	20.5.2013	**Druh kameniva:**	směs kameniva
Datum provedení zkoušky:	22.5.2013	**Frakce:**	**0/32**
Objednatel:		**Odebral:**	R.Došek

Hmotnost: před vysušením[g]: 14910,5 po vysušení [g]:14910,5 po vyplavení [g]: 14045,8

ZRNITOST KAMENIVA	
Síto [mm]	Propad [%]
125 mm	100
90 mm	100
63 mm	100
50 mm	100
45 mm	100
40 mm	100
31,5 mm	98,7
22,4 mm	98,7
16 mm	79,2
8 mm	55,2
4 mm	35,9
2 mm	24,8
1 mm	18,5
0,5 mm	14,3
0,25 mm	10,7
0,125 mm	8
0,09 mm	8
0,063 mm	5,8

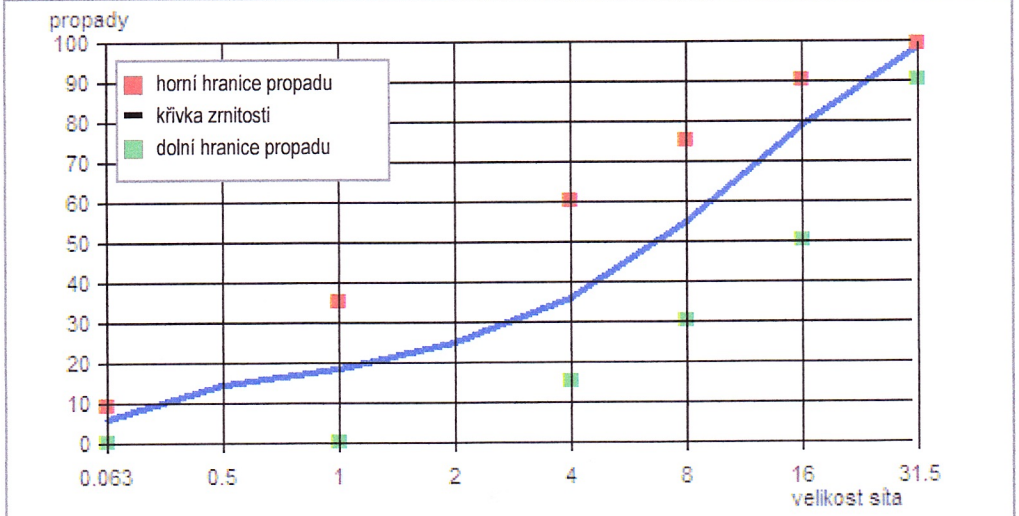

Zrnitost kategorie:	ČSN EN 933-1		G_E
Zrnitost střední síta:	ČSN EN 933-1		
Jemné částice [%]:	ČSN EN 933-1	5,9	f_7
Vlhkost [%]:	ČSN EN 1097-5		-
Tvarový index [%]:	ČSN EN 933-4	-	SI_{NR}
Potvrz. platnosti výsledku dle 8.2 ČSN EN 933-1			**0,0199**

Hodnotící norma: **ČSN EN 13285**

Methylenová modř:	6,6	
Ekvivalent písku:	47	SE30
Délka zrn:	-	E
Nestejnozrnost:	-	-

Prohlášení:

(1) Bez písemného souhlasu zkušebny se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

(2) Výsledky zkoušek platí jen pro zkoušený vzorek.

Hodnocení výsledku zkoušky:

Odběr dle ČSN EN 932-1 čl. 8.2
množství viz. zápis o odběru č.21/Š/13

Za technickou správnost protokolu:

KÁMEN A PÍSEK spol. s r.o. zkušební laboratoř Lom Plešovice

Razítko a podpis:

Místo a datum vystavení: V Plešovicích dne:24.5.2013

Obdrží: 1 x objednatel
1 x laboratoř
1 x manažer jakosti firmy