Zkušební laboratoř Kámen a písek spol. s r.o.
Kamenolom Plešovice
381 01 Český Krumlov
laboratoř s odbornou způsobilostí

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Protokol číslo: **59**

Vzorek číslo:	283	**Provozovna:**	**Ševětín**
Datum odběru:	20.5.2013	**Místo odběru:**	exp. pás
Datum převzetí vzorku:	20.5.2013	**Druh kameniva:**	směs kameniva
Datum provedení zkoušky:	22.5.2013	**Frakce:**	**0/4**
Objednatel:		**Odebral:**	R.Došek

Hmotnost: před vysušením[g]: 332,2 po vysušení [g]: 332,2 po vyplavení [g]: 301,9

ZRNITOST KAMENIVA	
Síto [mm]	Propad [%]
125 mm	100
90 mm	100
63 mm	100
50 mm	100
45 mm	100
40 mm	100
31,5 mm	100
22,4 mm	100
16 mm	100
8 mm	100
4 mm	94,4
2 mm	59,6
1 mm	32,8
0,5 mm	23,6
0,25 mm	17,9
0,125 mm	13,5
0,09 mm	13,5
0,063 mm	9,9

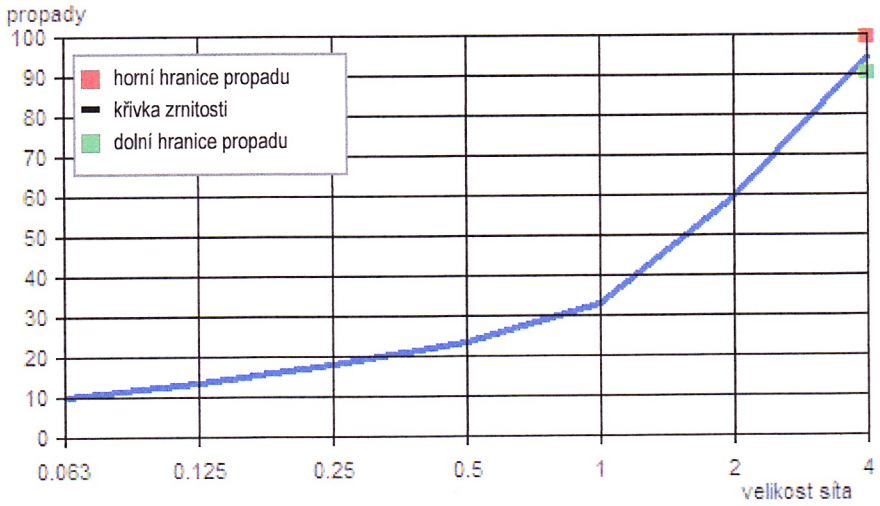

Zrnitost kategorie:	ČSN EN 933-1		G_A 90
Zrnitost střední síta:	ČSN EN 933-1		deklarováno
Jemné částice [%]:	ČSN EN 933-1	9,7	f_{10}
Vlhkost [%]:	ČSN EN 1097-5		-
Tvarový index [%]:	ČSN EN 933-4	-	SI_{NR}
Potvrz. platnosti výsledku dle 8.2 ČSN EN 933-1			**0,0331**

Hodnotící norma: **ČSN EN 13043**

Methylenová modř:		
Ekvivalent písku:		
Délka zrn:	-	E
Nestejnozrnost:	-	-

Prohlášení:

(1) Bez písemného souhlasu zkušebny se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

(2) Výsledky zkoušek platí jen pro zkoušený vzorek.

Hodnocení výsledku zkoušky:

Odběr dle ČSN EN 932-1 čl. 8.2
množství viz. zápis o odběru č. 21/Š/13

Za technickou správnost protokolu:

KÁMEN A PÍSEK spol. s r.o. zkušební laboratoř Lom Plešovice

Razítko a podpis:

Místo a datum vystavení: V Plešovicích dne:24.5.2013

Obdrží: 1 x objednatel
1 x laboratoř
1 x manažer jakosti firmy