
ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
POČÁTEČNÍ ZKOUŠKY TYPU (ITT)
HDK frakce 16/32

podle ČSN EN 933-1, Změna A1

Zakázka č. : 873/12 | Vzorek č. : 2467/12
Provozovna : VALŠOV I | Provedl : L. Bubelínyová | Kontrola : J. Soukupová
Hornina : Droba | Datum : 29.6.2012 | Datum : 29.6.2012

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							90	100,0
63 / 90	0,0	0,0			0,0	2D	63	100,0
45 / 63	0,0	0,0			0,0	1,4D	45	100,0
32 / 45	245,0	2,3			2,3	D	31,5	97,7
22 / 32	4 198,0	40,7			40,7	D/1,4	22,4	57,0
16 / 22	4 397,0	42,6			42,6	d	16	14,4
8 / 16	1 339,0	13,0			13,0	d/2	8	1,4
0,063 / 8	65,0	0,7			0,7	-	0,063	0,7
0 / 0,063 (P)	10,0	0,7			0,7	-	0	0,0
0 / 0,063 (M_1-M_2)	77,0							
Celkem	10 331,0	100,0			100,0	-	-	-

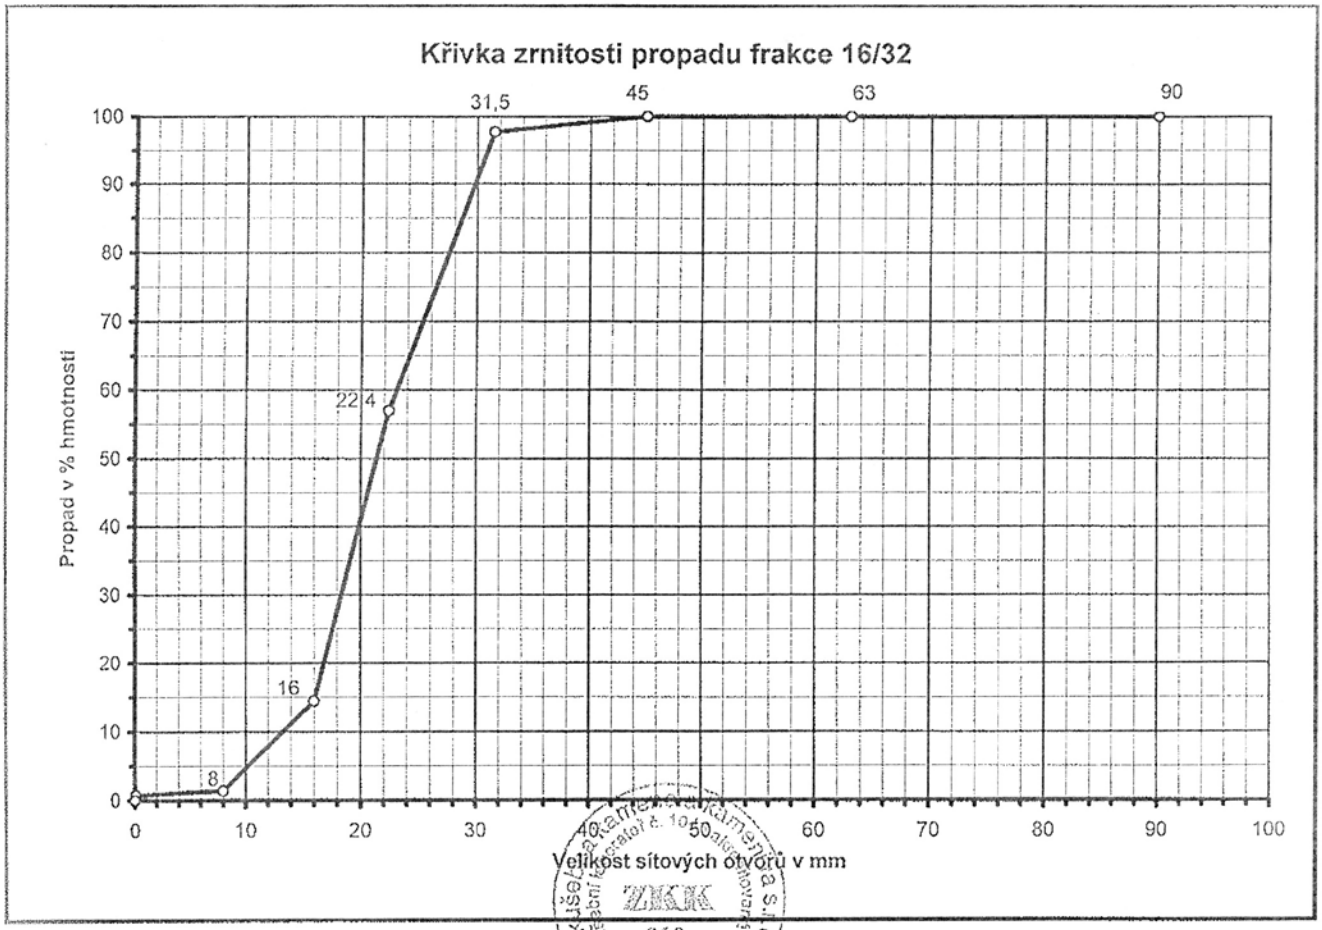

Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o. Zkušební laboratoř č. 1046 akreditovaná ČIA ZKK s.r.o. Hořice v Podkrkonoší