ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA
POČÁTEČNÍ ZKOUŠKY TYPU (ITT)
HDK frakce 4/8

podle ČSN EN 933-1, Změna A1


Zakázka č. : 873/12
Provozovna : VALŠOV I
Hornina : Droba

Vzorek č. : 2463/12
Provedl : L. Bubelínyová
Datum : 29.6.2012

Kontrola : J. Soukupová
Datum : 29.6.2012

Použitá metoda: Praní a prosévání

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítem		
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost sít. otvorů		Hodnota
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.
							22,4	100,0
16 22,4	0,0	0,0			0,0	2D	16	100,0
11,2 / 16	0,0	0,0			0,0	1,4D	11,2	100,0
8 / 11,2	245,0	9,5			9,5	D	8	90,5
5,6 / 8	1 272,0	49,7			49,7	D/1,4	5,6	40,8
4 / 5,6	801,0	31,3			31,3	d	4	9,5
2 / 4	192,0	7,6			7,6	d/2	2	1,9
0,063 / 2	25,0	1,0			1,0	-	0,063	0,9
0 / 0,063 (P)	1,0	0,9			0,9	-		
0 / 0,063 (M_1-M_2)	24,0							
Celkem	2 560,0	100,0			100,0	-	-	-

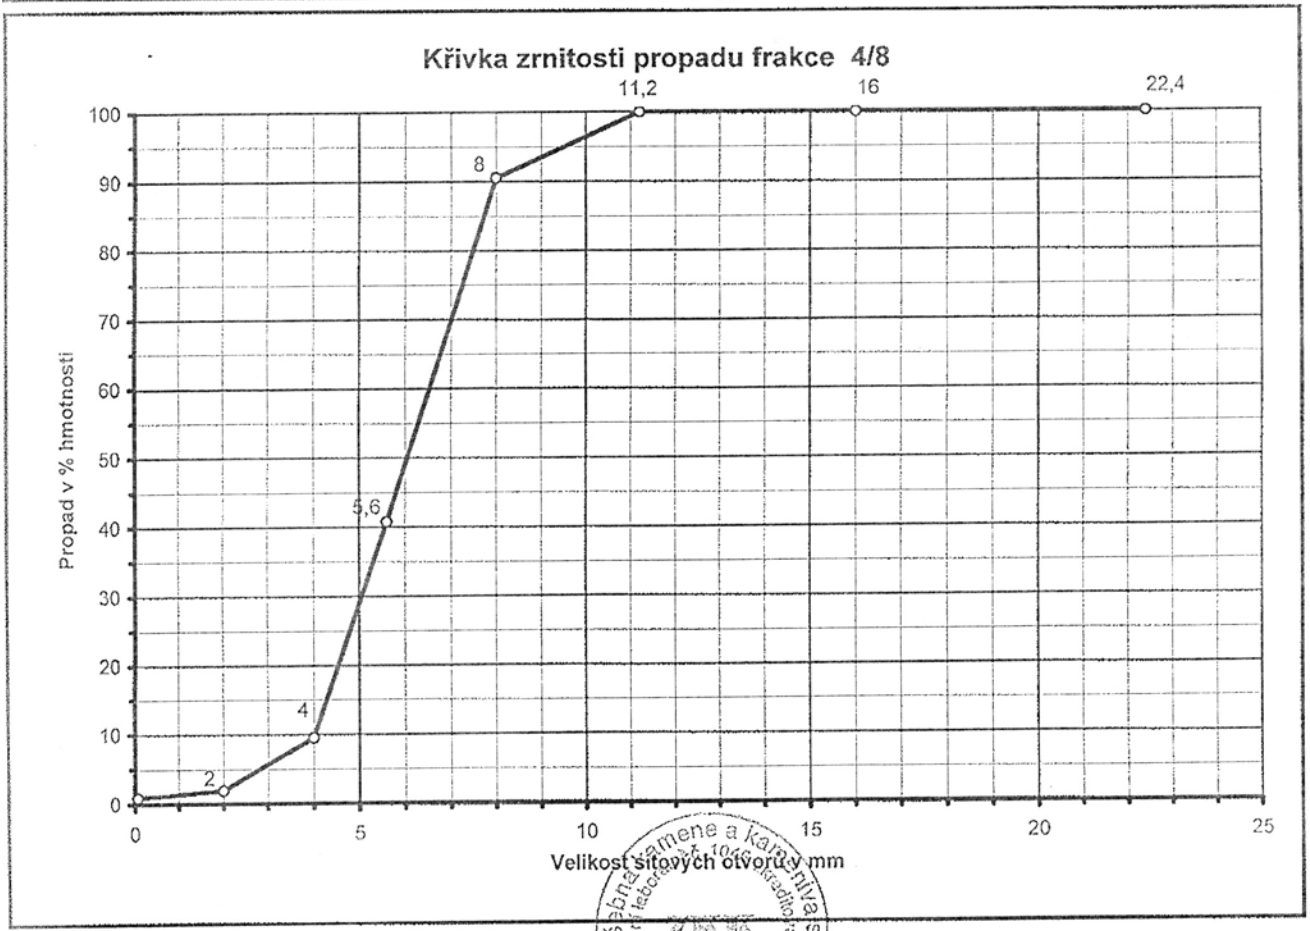

Zkušebna kamene a kameniva s.r.o. Zkušební laboratoř č. 1046 akreditovaná ČIA s.r.o. Hořice v Podkrkonoší