BASALT CZ s.r.o.
Kamenolom Všechlapy, 417 71 Zabrušany

Protokol o zkoušce kameniva EN 933-1

Vzorek číslo:	**č. 219 / 2012**	***Provozovna:***	**Všechlapy**
Datum odběru:	24.7.2012	***Místo odběru:***	Z AUTA
Frakce d/D:	**0/4**	prosévání za sucha	

Hmotnost:

2 ***navážka (g)*** 5806

síť (mm)	navážka (g)	%	propady (%)
125			
90			
63			
45			
31,5			
22,4			
16			
11,2			
8			
5,6	0	0	100
4	543	9,4	90,6
2,8	0	0	90,6
2	2369	40,8	49,8
1	1254	21,6	28,2
0,500	775	13,4	14,8
0,250	389	6,7	8,1
0,125	194	3,3	4,8
0,063	107	1,8	3
0,050	0	0	3
Propad	175	3	0,0
Celkem	5806	100	-100

Jemné částice:

EN 13043	EN 12620	EN13242	EN 13139
f 10	f 10	f 10	kategorie 3

Jemné částice v % hm.: 3
Nadsítné v % hm.: 9,4

Požadavky na tvar zrn (kategorie na základě výsledku zkoušky) :

Kategorie SI	EN 13043	
	EN 12620	
	EN 13242	
	EN 13139	
	EN 13450	

Požadavky na zrnitost (zaškrtnuta kategorie na základě výsledku zkoušky):


Kategorie G:

EN 13043	EN 12620	EN 13242	EN 13450
			pro 32-50
hrubé kamenivo	**hrubé kamenivo**	**hrubé kamenivo**	A
G_C 90/10	G_C 85/20	G_C 85/15	B
G_C 90/15	G_C 80/20	G_C 80/20	C
G_C 90/20			pro 32-63
G_C 85/15	G_C 90/15		D
G_C 85/20			E
G_C 85/35			F
drobné kamenivo	**drobné kamenivo**	**drobné kamenivo**	
G_F 85	**G_F 85**	**G_F 85**	
		G_F 80	
směs kameniva	**směs kameniva**	**směs kameniva**	
G_A 90	G_A 90	G_A 85	
G_A 85	G_A 85	G_A 80	
		G_A 75	
Propad sítem střední velikosti (tj.D/1,4 nebo D/2):			
Kategorie:			
$G_{25/15}$	G_T 15	GT_C 25/15	
$G_{20/15}$	G_T 17,5	GT_C 20/15	
$G_{20/17,5}$		GT_C 20/17,5	

Závěr: **Kamenivo vyhovuje kategoriím evropským normám tučně označených.**

zkoušky provedl	***dne***	***podpis***
MATYS	24.7.2012	

Formulář č.03/00

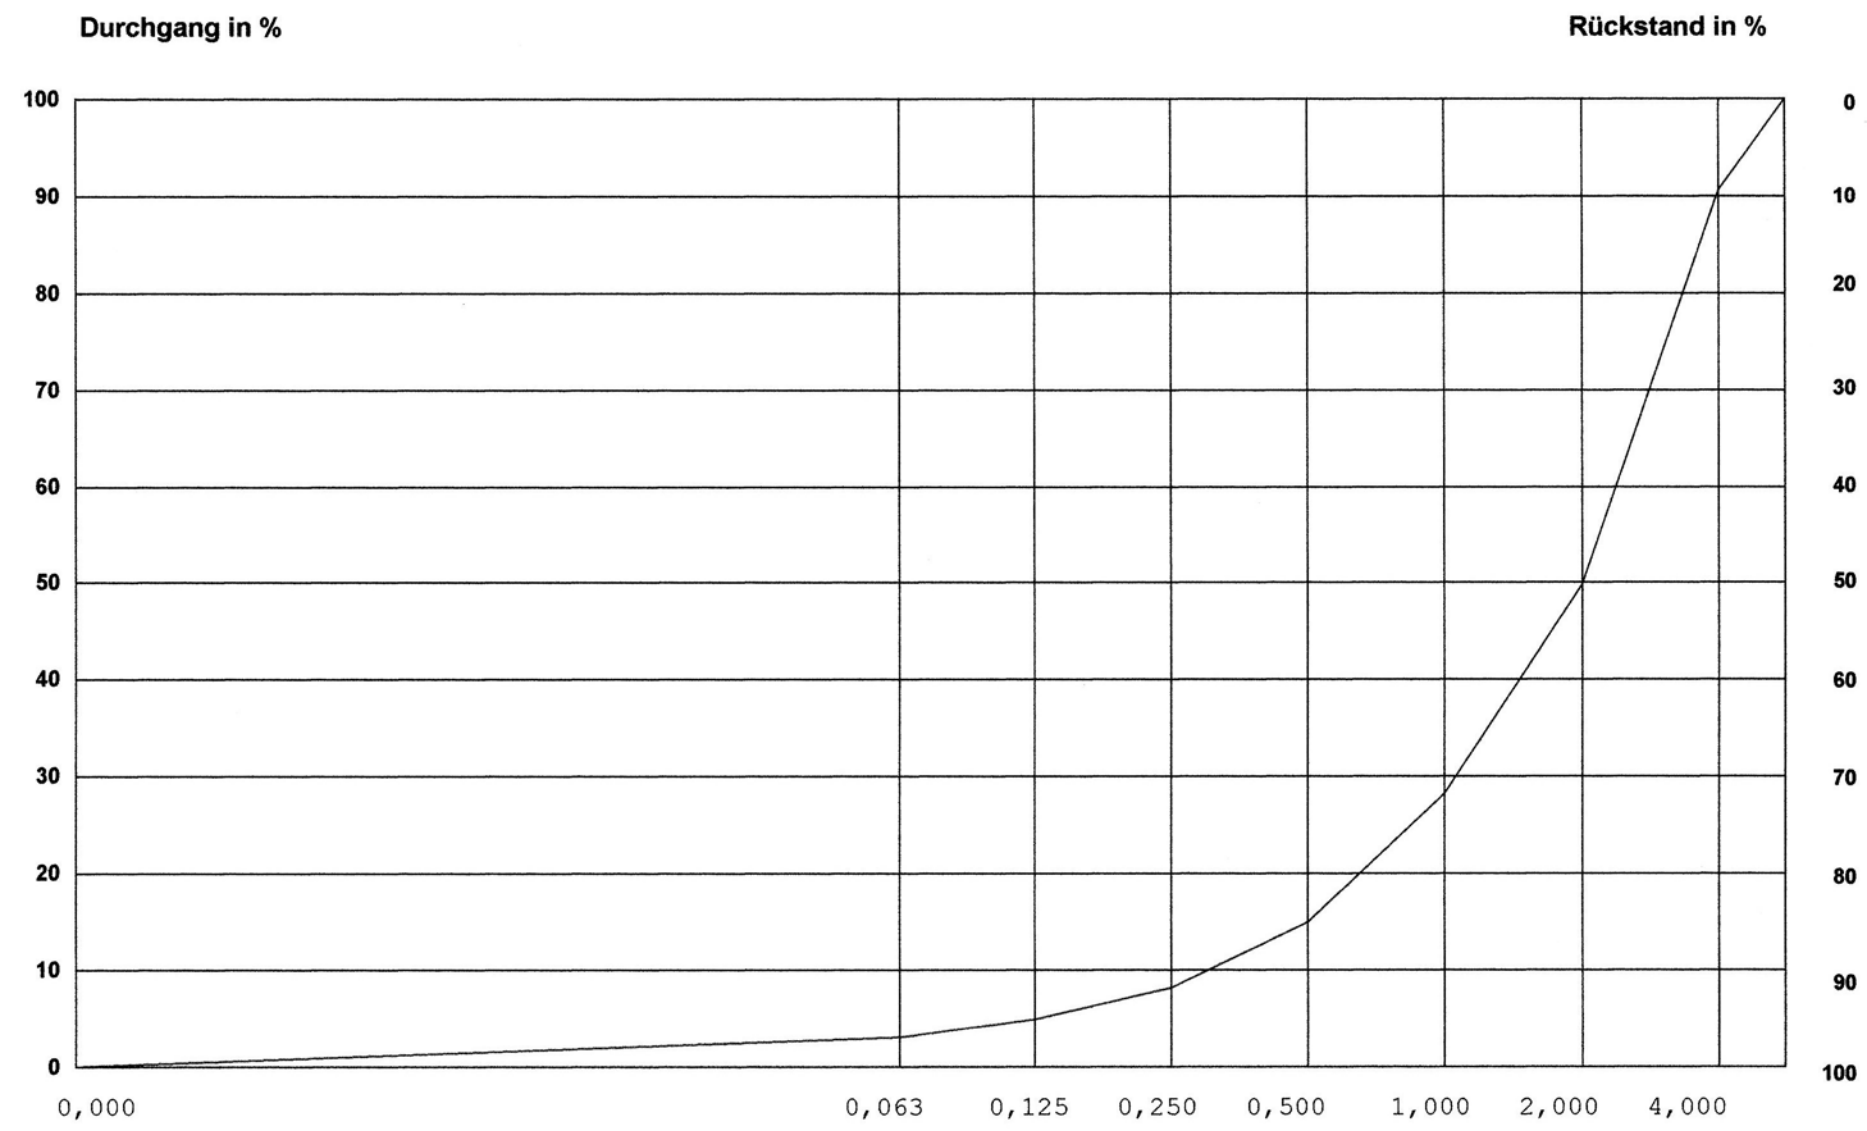

Prüfanstalt: BASALT CZ s.r.o.

Laborberichts-Nr.: 12-0219 0/4