IMOS Brno, a.s
zkušební laboratoř č.1074
Olomoucká 174, 627 00 Brno

T: 548 129 331
MT:602 568 159
babacekj@imosbrno.eu

Protokol
List 1/1

ZKOUŠKA SÍTOVÝ ROZBOR č. 0821 201301301

Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zemědělská 1665/1 613 00 Brno		Smlouva: 201301301/0238/13/DSV
Provozovna:	Všestary	Hornina: Rohovec	Datum dodání: 25.6.2014
Vzorek:	823 DK 16/32	Označení objednatele: 220	Pořadové číslo: **14**
Zkoušel:	Ing. Suchyňa		Datum: 26.6.2014

Normy:	ČSN EN 933-1 sítový rozbor, čl. 7., ČSN EN 13285* Nestmelené směsi - Specifikace, ČSN EN 13043 * Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

Vzorek	zbytek na sítě	propad sítem	nejistota	Interval zrnitosti		velikost	kategorie G		velikost	kategorie G	
síto	g	%	měření	$ŠD_A$	0/32 G_A	mm	třída B		mm	třída A,B,C,D	
(mm)	hm.	hm.	U ± %	VZOR		D >2	G_C 90/15		D≤2	G_F 85	
90											
63						2D	100	100			
45						1,4D	98	100			
31,5	0,0	100,0				D	90	99			
16	2843,6	20,6	1,9	55	85	d	0	15	2D	100	100
8	713,1	0,7	0,0	35	85	d/2	0	5	1,4D		
4	5,7	0,5	0,0	22	50				D	85	99
2	1,0	0,5	0,0	15	40						
1	0,1	0,5	0,0	10	35						
0,5	0,2	0,5	0,0	0	20						
0,25	0,2	0,5	0,0								
0,125	0,8	0,4	0,0								
0,063	3,2	0,4	0,0	2	9						
< 0,063	0,9	0,3									
Hmotnost celkové navážky [g]		3580,7	Odplavitelné částice %		0,4	Nadsítné % hm.		0,0			

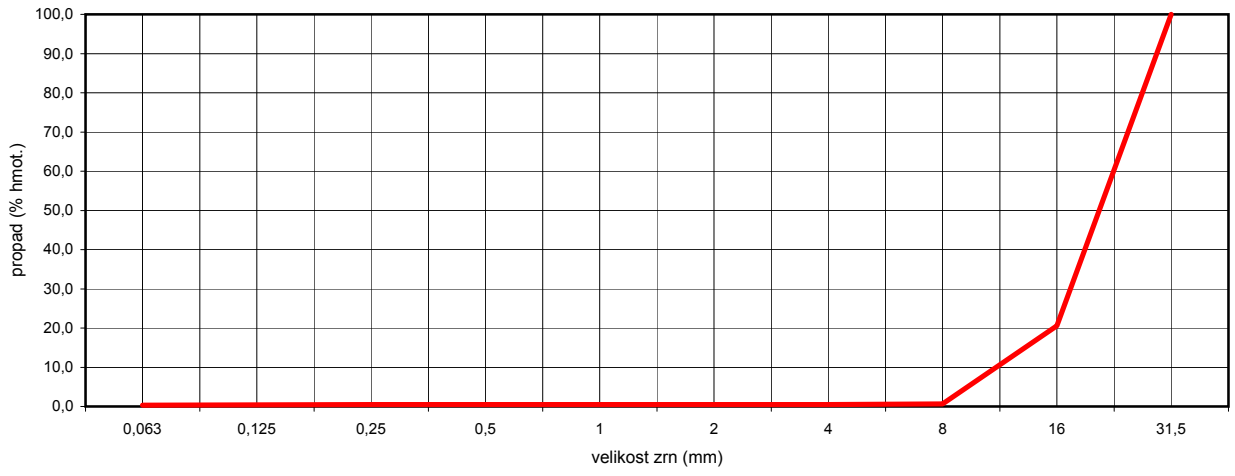

U: je uváděna jako rozšířená s koeficientem k = 2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95 % .

Poznámka: Zkoušky/ činnosti označené * jsou mimo rozsah akreditace.

Zkušební laboratoř prohlašuje, že protokol o zkoušce může být reprodukován jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzorků a/nebo měřeného místa a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím certifikaci.

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ imos č. 1074

Výtisk: Rozdělovní: 2x objednatel, 1x ZL
1 2 3 Nahrazuje/ ruší
Přezkoumal: Ing. Suchyňa

Protokol vystavil a schválil:
RNDr. Jiří Babáček 25.8.2014
vedoucí laboratoře