IMOS Brno, a.s
zkušební laboratoř č.1074
Olomoucká 174, 627 00 Brno

T: 548 129 331
MT:602 568 159
babacekj@imosbrno.eu

Protokol
List 1/1

ZKOUŠKA SÍTOVÝ ROZBOR, PROCTOR MODIFIKOVANÝ č. 0821 201301301

Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zemědělská 1665/1 613 00 Brno				Smlouva: 201301301/0238/13/DSV
Lokalita:	Mrač		Hornina:	žula	Datum dodání: 2.8.2014
Vzorek:	757	ŠD 0/32	Označení objednatele:	292	Pořadové číslo: **39**
Zkoušel:	Ing. Švantner, Ing. Suchyňa, Ing. Hejl				Datum: 6.8.2014

Normy:	ČSN EN 13286-2 Proctorova zkouška modifikovaná (kap.7.5)				ČSN EN 933-1 sítový rozbor (kap. 7)			
Zařízení:	Hmotnost moždíře (g) 4022				Objem moždíře (cm^{-3}) 2117			
Hmotnost moždíře	9068		9267,7		9225			
Hmotnost misky (g)	56,30	74,10	62,10	87,90	59,70	84,20		
Hmot. vlh. zem.a misky	632,50	684,20	717,40	658,90	479,60	647,20		
Hmot. such. zem.a misky	620,00	670,50	692,30	638,10	459,30	619,70		
Vlhkost (%)	2,22	2,30	3,98	3,78	5,08	5,14		
Průměrná vlhkost (%)	2,3		3,9		5,1			
OH suchá (gcm-3)	2,331		2,385		2,338			

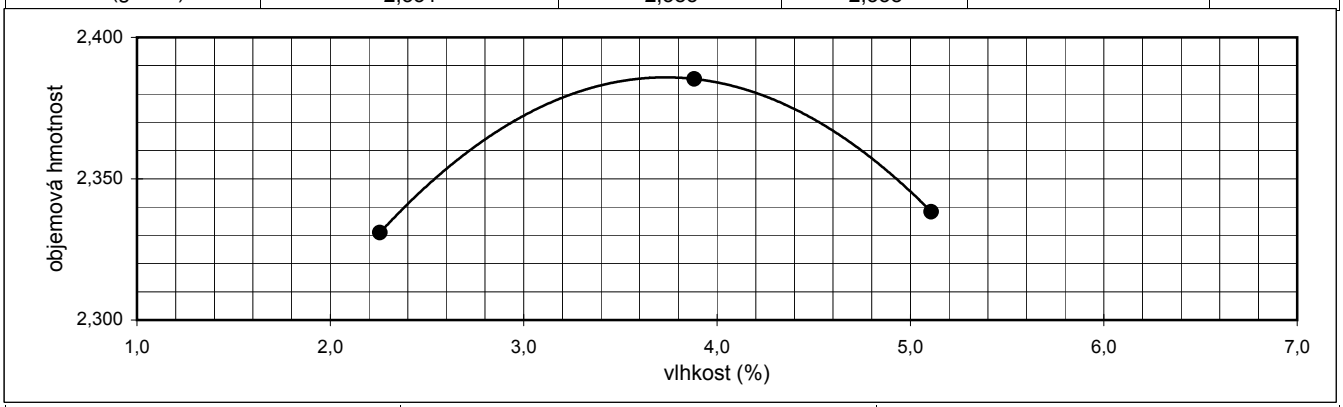

Maximální objemová hmotnost	2385	kgm^{-3}	Optimální vlhkost	3,7	%

Vzorek	zbytek na sítě	propad sítem	nejistota
síto	g	%	měření
(mm)	hm.	hm.	U ± %
90			
63			
45	0,0	100,0	
31,5	257,0	92,8	8,4
16	1281,1	56,9	5,1
8	340,9	47,3	3,3
4	358,7	37,2	2,6
2	320,2	28,2	1,4
1	251,8	21,2	1,1
0,5	179,7	16,1	0,8
0,25	114,2	12,9	0,6
0,125	99,8	10,1	0,5
0,063	98,3	7,4	0,4
< 0,063	11,1	7,1	

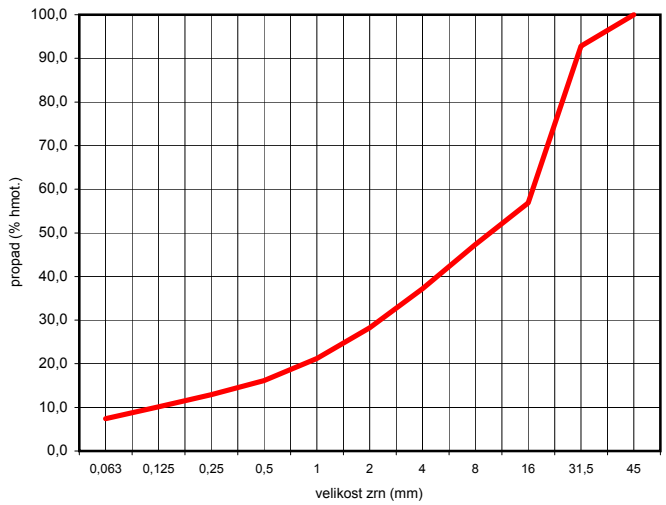

Hmotnost celkové navážky [g]	3564,8	Odplavitelné částice % hm.	7,4	Nadsítné % hm.	7,2

U: ± max. OH ± 2 % z PS, ± 2 % opt. vlhkost je uváděna jako rozšířená s koeficientem k = 2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95 % .

Poznámka: Zkoušky/ činnosti označené * jsou mimo rozsah akreditace.

Zkušební laboratoř prohlašuje, že protokol o zkoušce může být reprodukován jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzorků a/nebo měřeného místa a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím certifikaci.

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ imos č. 1074

Výtisk: Rozdělovní: 2x objedatel, 1x ZL
1 2 3 Nahrazuje/ ruší
Přezkoumal: Ing. Suchyňa

Protokol vystavil a schválil:
RNDr. Jiří Babáček 26.8.2014
vedoucí laboratoře