IMOS Brno, a.s
zkušební laboratoř č.1074
Olomoucká 174, 627 00 Brno

T: 548 129 331
MT:602 568 159
babacekj@imosbrno.eu

ZKOUŠKA SÍTOVÝ ROZBOR č. 0821 201301301

Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zemědělská 1665/1 613 00 Brno		Smlouva:201301301/0238/1
Lokalita:	Žumberk	Hornina: diorit (granit)	Datum dodání: 2.8.2014
Vzorek:	761 DDK 0/4	Označení objednatele: 377	Pořadové číslo: **43**
Zkoušel:	Ing. Suchyňa, Ing. Hejl		Datum: 6.8.2014

Normy:	ČSN EN 933-1 sítový rozbor, ČSN EN 13285* Nestmelené směsi - Specifikace, ČSN EN 13043 * Kamenivo pro asfaltové a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

Vzorek	zbytek na sítě	propad sítem	nejistota	Interval zrnitosti		velikost	kategorie G		velikost	kategc
síto	g	%	měření	ŠD $_A$	0/32 G_A	mm	třída B		mm	třída A,
(mm)	hm.	hm.	U ± %	VZOR		D >2	G_C 90/15		D≤2	G_F
90										
63										
45										
31,5										
16				55	85	2D	100	100		
8	0,0	100,0		35	85	1,4D	98	100	2D	100
4	4,6	97,7	6,8	22	50	D	90	99	1,4D	
2	69,3	63,1	3,2	15	40	d	0	15	D	85
1	48,9	38,7	1,9	10	35	d/2	0	5		
0,5	24,7	26,4	1,3	0	20					
0,25	15,7	18,5	0,9							
0,125	10,7	13,2	0,7							
0,063	7,4	9,5	0,5	2	9					
< 0,063	0,5	9,2								
Hmotnost celkové navážky [g]		200,3	Odplavitelné částice %		9,5	Nadsítné % hm.		2,3		

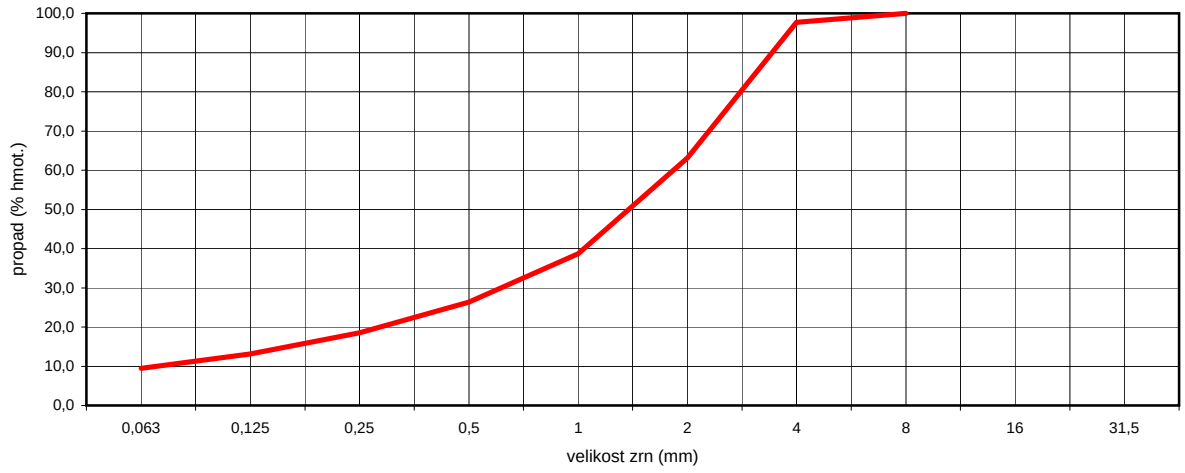

U: je uváděna jako rozšířená s koeficientem k = 2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95 % .

Poznámka: Zkoušky/ činnosti označené * jsou mimo rozsah akreditace.

Zkušební laboratoř prohlašuje, že protokol o zkoušce může být reprodukován jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzorků a/nebo měřeného místa a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím certifikaci.

Výtisk: Rozdělovní: 2x objednatel, 1x ZL
1 2 3 Nahrazuje/ ruší
Přezkoumal: Ing. Suchyňa

Protokol vystavil a schválil:
RNDr. Jiří Babáček 26.8.2014
vedoucí laboratoře

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ imos č. 1074