IMOS Brno, a.s
zkušební laboratoř č.1074
Olomoucká 174, 627 00 Brno

T: 548 129 331
MT:602 568 159
babacekj@imosbrno.eu


Příloha
List 1/1

ZKOUŠKA SÍTOVÝ ROZBOR č. 0821 201301301

Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zemědělská 1665/1 613 00 Brno					Smlouva: 201301301/0238/13/DSV	
Lokalita:	Cihelna Vysoké Mýto			Hornina:	Antuka	Datum dodání:	28.8.2014
Vzorek:	767	Antuka	HD4	Označení objednatele:	458	Pořadové číslo:	**49**
Zkoušel:	Ing. Švantner					Datum:	16.9.2014

Normy:	ČSN EN 933-1 sítový rozbor

Vzorek	zbytek na sítě	propad sítem	nejistota	Interval zrnitosti		velikost	kategorie		velikost	kategorie	
síto	g	%	měření	SD_A		mm	G		mm	G	
(mm)	hm.	hm.	U ± %	0/16 G_A		D >2	G_C 90/10		D≤2	G_C 90/10	
90	0,0										
63	0,0										
45	0,0										
31,5	0,0										
16	0,0	100,0									
8	23,0	96,4	6,7								
4	178,2	68,3	4,8								
2	307,5	19,8	1,0								
1	56,9	10,8	0,5								
0,5	3,5	10,2	0,5								
0,25	4,2	9,6	0,5								
0,125	16,5	7,0	0,3								
0,063	16,5	4,4	0,2								
< 0,063	27,7	0,0									
celkem	634,0	Odplavitelné částice %		4,4							

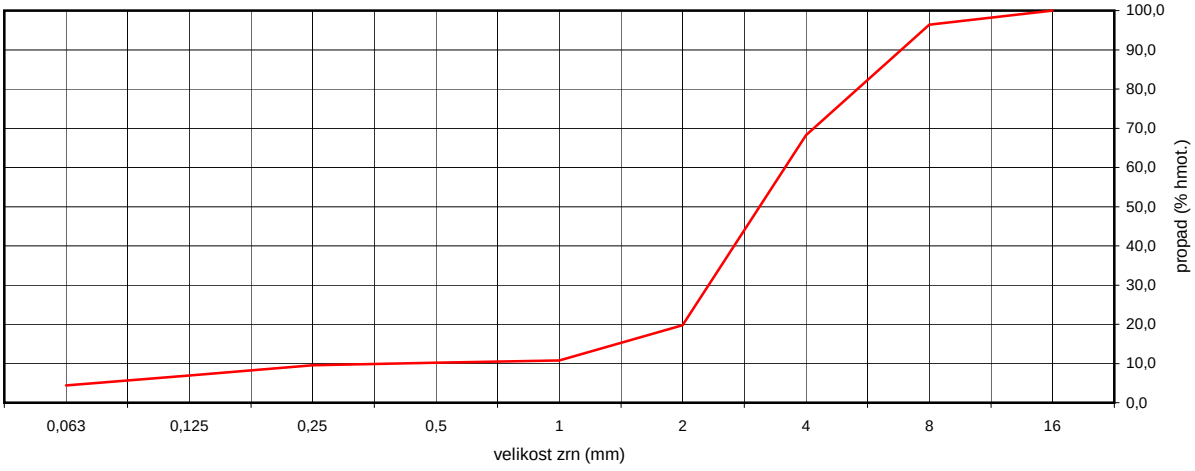

U: je uváděna jako rozšířená s koeficientem k = 2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95 % .

Poznámka: Zkoušky/ činnosti označené * jsou mimo rozsah akreditace.

Zkušební laboratoř prohlašuje, že protokol o zkoušce může být reprodukován jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzorků a/nebo měřeného místa a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím certifikaci.

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ imos č. 1074

Výtisk: Rozdělovní: 2x objednatel, 1x ZL
1 2 3 Nahrazuje/ ruší
Přezkoumal: Ing. Suchyňa

Protokol vystavil a schválil:
RNDr. Jiří Babáček 16.9.2014
vedoucí laboratoře

IMOS Brno, a.s
zkušební laboratoř č.1074
Olomoucká 174, 627 00 Brno


T: 548 129 331
MT:602 568 159
babacekj@imosbrno.eu

ZKOUŠKA SÍTOVÝ ROZBOR č. 0821 201301301

Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zemědělská 1665/1 613 00 Brno						Smlouva: 201301301/0238/13/DSV	
Lokalita:	Cihelna Vysoké Mýto			Hornina:	Antuka		Datum dodání:	28.8.2014
Vzorek:	762	Antuka	ST1	Označení objednatele:		459	Pořadové číslo:	**44**
Zkoušel:	Ing. Švantner						Datum:	16.9.2014

Normy:	ČSN EN 933-1 sítový rozbor

Vzorek	zbytek na sítě	propad sítem	nejistota	Interval zrnitosti		velikost	kategorie		velikost	kategorie	
síto	g	%	měření	$ŠD_A$		mm	G		mm	G	
(mm)	hm.	hm.	U ± %	0/16 G_A		D >2	G_C 90/10		D≤2	G_C 90/10	
90	0,0										
63	0,0										
45	0,0										
31,5	0,0										
16	0,0										
8	0,0										
4	0,0	100,0									
2	1,6	99,2	5,0								
1	43,8	77,3	3,9								
0,5	44,9	54,8	2,7								
0,25	34,0	37,7	1,9								
0,125	22,2	26,6	1,3								
0,063	20,5	16,3	0,8								
< 0,063	32,6	0,0									
celkem	199,6	Odplavitelné částice %		16,3							

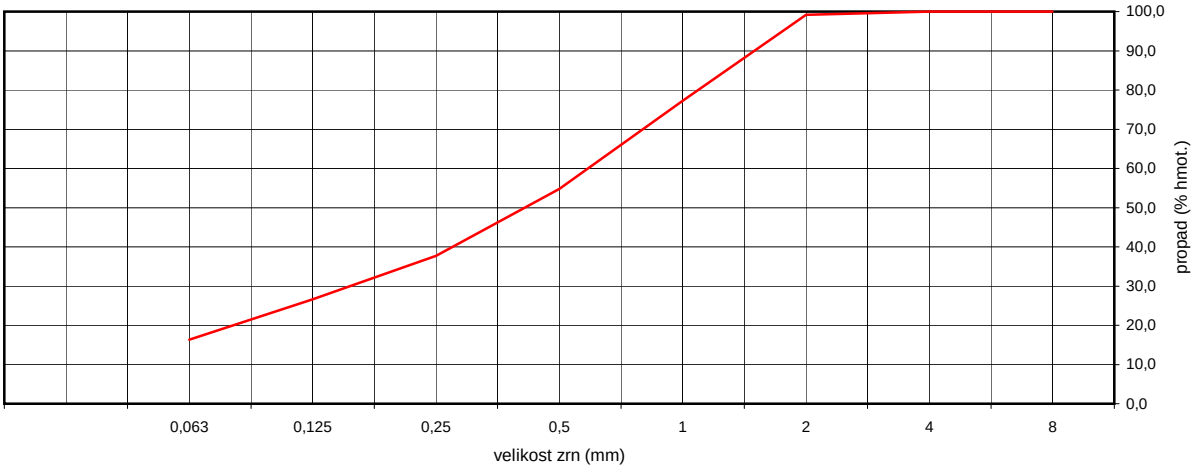

U: je uváděna jako rozšířená s koeficientem k = 2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95 % .

Poznámka: Zkoušky/ činnosti označené * jsou mimo rozsah akreditace.

Zkušební laboratoř prohlašuje, že protokol o zkoušce může být reprodukován jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzorků a/nebo měřeného místa a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím certifikaci.

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ imos č. 1074

Výtisk: Rozdělovní: 2x objednatel, 1x ZL
1 2 3 Nahrazuje/ ruší
Přezkoumal: Ing. Suchyňa

Protokol vystavil a schválil:
RNDr. Jiří Babáček 16.9.2014
vedoucí laboratoře

IMOS Brno, a.s
zkušební laboratoř č.1074
Olomoucká 174, 627 00 Brno


T: 548 129 331
MT:602 568 159
babacekj@imosbrno.eu

ZKOUŠKA SÍTOVÝ ROZBOR č. 0821 201301301

Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zemědělská 1665/1 613 00 Brno					Smlouva: 201301301/0238/13/DSV	
Lokalita:	Cihelna Vysoké Mýto			Hornina:	Antuka	Datum dodání:	28.8.2014
Vzorek:	763	Antuka	HD2	Označení objednatele:	460	Pořadové číslo:	**45**
Zkoušel:	Ing. Švantner					Datum:	16.9.2014

Normy:	ČSN EN 933-1 sítový rozbor

Vzorek	zbytek na sítě	propad sítem	nejistota	Interval zrnitosti	velikost	kategorie	velikost	kategorie
síto	g	%	měření	$ŠD_A$	mm	G	mm	G
(mm)	hm.	hm.	U ± %	0/16 G_A	D >2	G_C 90/10	D≤2	G_C 90/10
90	0,0							
63	0,0							
45	0,0							
31,5	0,0							
16	0,0							
8	0,0	100,0						
4	12,3	96,0	6,7					
2	170,0	41,1	2,1					
1	71,0	18,1	0,9					
0,5	6,1	16,2	0,8					
0,25	1,7	15,6	0,8					
0,125	3,0	14,6	0,7					
0,063	12,5	10,6	0,5					
< 0,063	32,8	0,0						
celkem	309,4	Odplavitelné částice %		10,6				

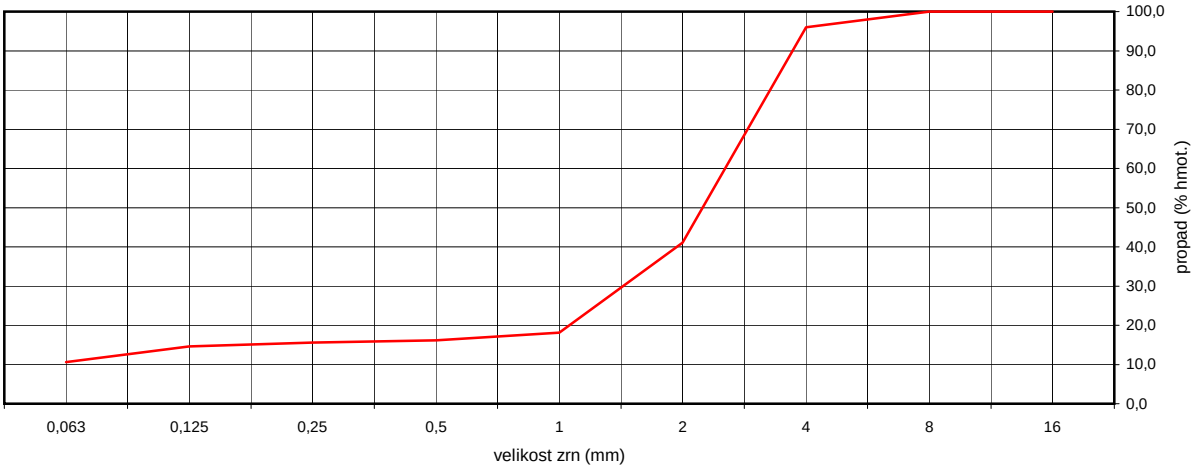

U: je uváděna jako rozšířená s koeficientem k = 2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95 % .

Poznámka: Zkoušky/ činnosti označené * jsou mimo rozsah akreditace.

Zkušební laboratoř prohlašuje, že protokol o zkoušce může být reprodukován jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzorků a/nebo měřeného místa a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím certifikaci.

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ imos č. 1074

Výtisk: Rozdělovní: 2x objednatel, 1x ZL
1 2 3 Nahrazuje/ ruší
Přezkoumal: Ing. Suchyňa

Protokol vystavil a schválil:
RNDr. Jiří Babáček 16.9.2014
vedoucí laboratoře