KORA VODOSTAVING

PROTOKOL LABORATOŘE : Z R N I T O S T

Rozbor č. : 3115

Dne : 28.3.2011

ČSN EN 12620

Vzorek č. : 02

Provozovna : **KORA-VODOSTAVING s.r.o.**

Frakce : **Antuka 0/3**

vel.sita	váha g	% zb na sitě	% prop sitem	Propad sitem v % dle ČSN EN 12620	
4		0,00	100,00		
2	3,6	1,57	**98,43**		
1	39,4	17,18	81,25		
0,500	36,0	15,70	65,55		
0,250	23,7	10,34	55,21		
0,125	18,1	7,89	**47,32**		
0,063	16,1	7,02	**40,30**		
0	92,4	40,30	**0,00**		
celkem	229,3	100,00			
nadsitné%					
podsitné%					
jemné č		**40,30**			

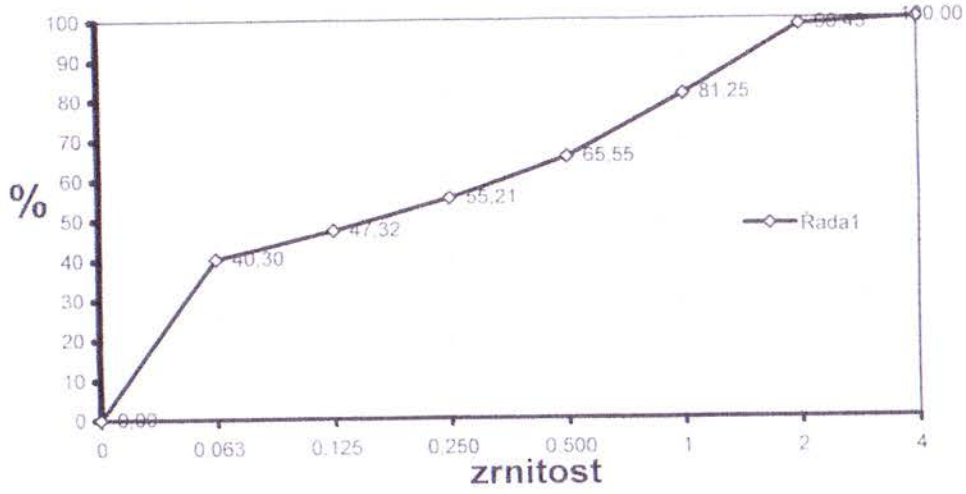

Prohlášení:

Bez písemného souhlasu zkušebny se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý

Výsledky zkoušek platí jen pro zkoušený vzorek

Vladimír Konopáč

Legenda ke grafu :

Řada : 1 - Čára zrnitosti vzorku

Zpracoval:

KORA - VODOSTAVING s.r.o.
Zbraslavec 492, Kunštát 679 72
tel.: 516 462 34[illegible]
IČO: 2[illegible]